



Dagnis Garais

Mc, sert. Erg., NEBOSH IGC



# Nedaudz par manīm

- ✓ Profesionāls ugunsdrošības speciālists
- ✓ Juriskonsults – ar «papīriem», bez pieredzes
- ✓ Profesionāls darba aizsardzības speciālists
- ✓ Pieredze drošība sfērā – 30 gadi
- ✓ Pašreizējā darba vieta – SIA ««Ventspils nafta» termināls»
- ✓ Pārraugu VNT:
  - Ugunsdrošību;
  - Civilo aizsardzību;
  - Sprādziendrošību;
  - Darba aizsardzību;
  - Bīstamās kravas





# SPRĀDZIENDROŠĪBA LATVIJĀ.

## Daži negadījumi

2013. gada 17. aprīli plkst.9.20 uzņēmuma ražošanas ēkā noticis sprādziens (notikusi toluola tvaiku izraisīta eksplozija), kurā cietuši divi darbinieki.

2021. gada 26. novembrī plkst.23:43 uzņēmuma ražošanas ēkā noticis sprādziens un izcēlies plašs ugunsgrēks, kura rezultātā ir viens cietušais un viens bojāgājušais.

2021. gada 3. jūnija, rītā uzņēmuma teritorijā, vienā no ražošanas iecirkņiem noticis sprādziens - eksplodējusi muca ar kīmisku vielu.





# SPRĀDZIENDROŠĪBA LATVIJĀ.

## Daži negadījumi

2015. gada 1. jūnija plkst.17:25 aizdedzies viens no uzņēmuma rezervuāriem un uzņēmuma darbība šobrīd ir apturēta.

2003. gada 13. janvārī īsi pirms 11 sprāga un aizdegās naftas produktu rezervuārs, kā rezultātā gājis bojā viens cilvēks, bet vēl divi cietuši.





# PAR KO MĒS ŠODIEN RUNĀSIM

- ✓ Sprādzienbīstamā darba vide – svarīgākie kritēriji sprādzienbīstamības iespējamībai, normatīvās prasības, risku novērtēšana
- ✓ Sprādzienbīstamās darba vides dokumentācija
- ✓ Sprādzienbīstamības samazināšanas pasākumi
- ✓ Darbu organizēšana sprādzienbīstamā vidē




# NEDAUDZ TEORIJAS.


Kas tad ir SPRĀDZIENS, un kas ir nepieciešams, lai notiku SPRĀDZIENS?

Sprādziens ir ļoti ātra lielas enerģijas izdalīšanās ierobežotā  
(noslēgtā) tilpumā

Viegli uzliesmojošu tvaiku un gāzes  
eksplozijas

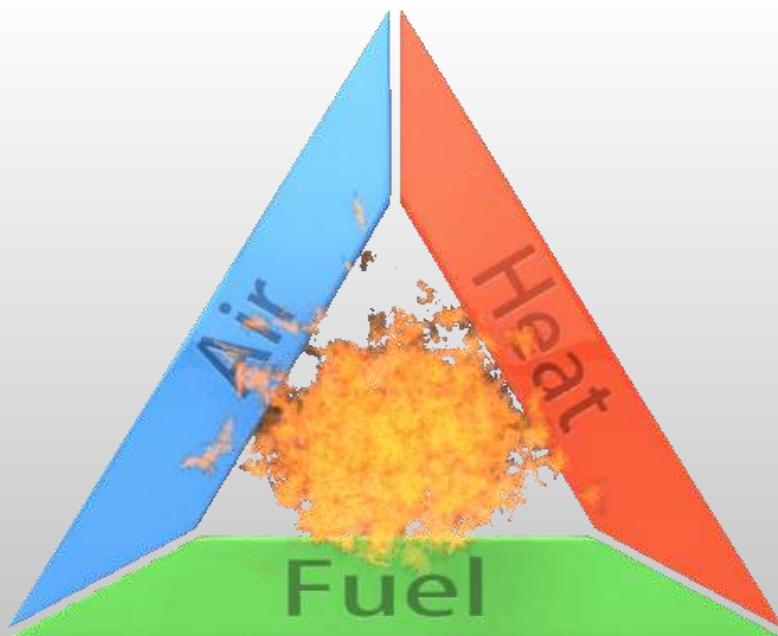

Putekļu eksplozijas

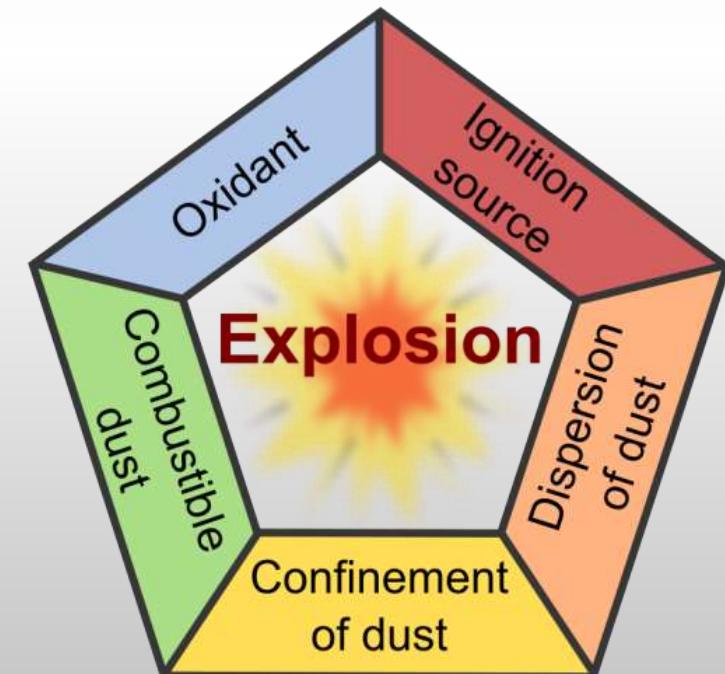

[Dust Flammability Pentagon showing 5 things necessary for a deflagration \(rccostello.com\)](http://rccostello.com)



# NEDAUDZ TEORIJAS.

Kas tad ir SPRĀDZIENS, un kas ir nepieciešams, lai notiku SPRĀDZIENS?


VUŠ tvaiku un gāzes uzliesmošanai nepieciešamie elementi:

 OKSIDĒTĀJS vai GAISS

 TEMPERATŪRA (dzirkstele, liesma u.tml.)

 DEGVIELA vai MATERIĀLS KAM DEGT

Bez šiem elementiem nekāda degšana un eksplozija nebūs iespējama.

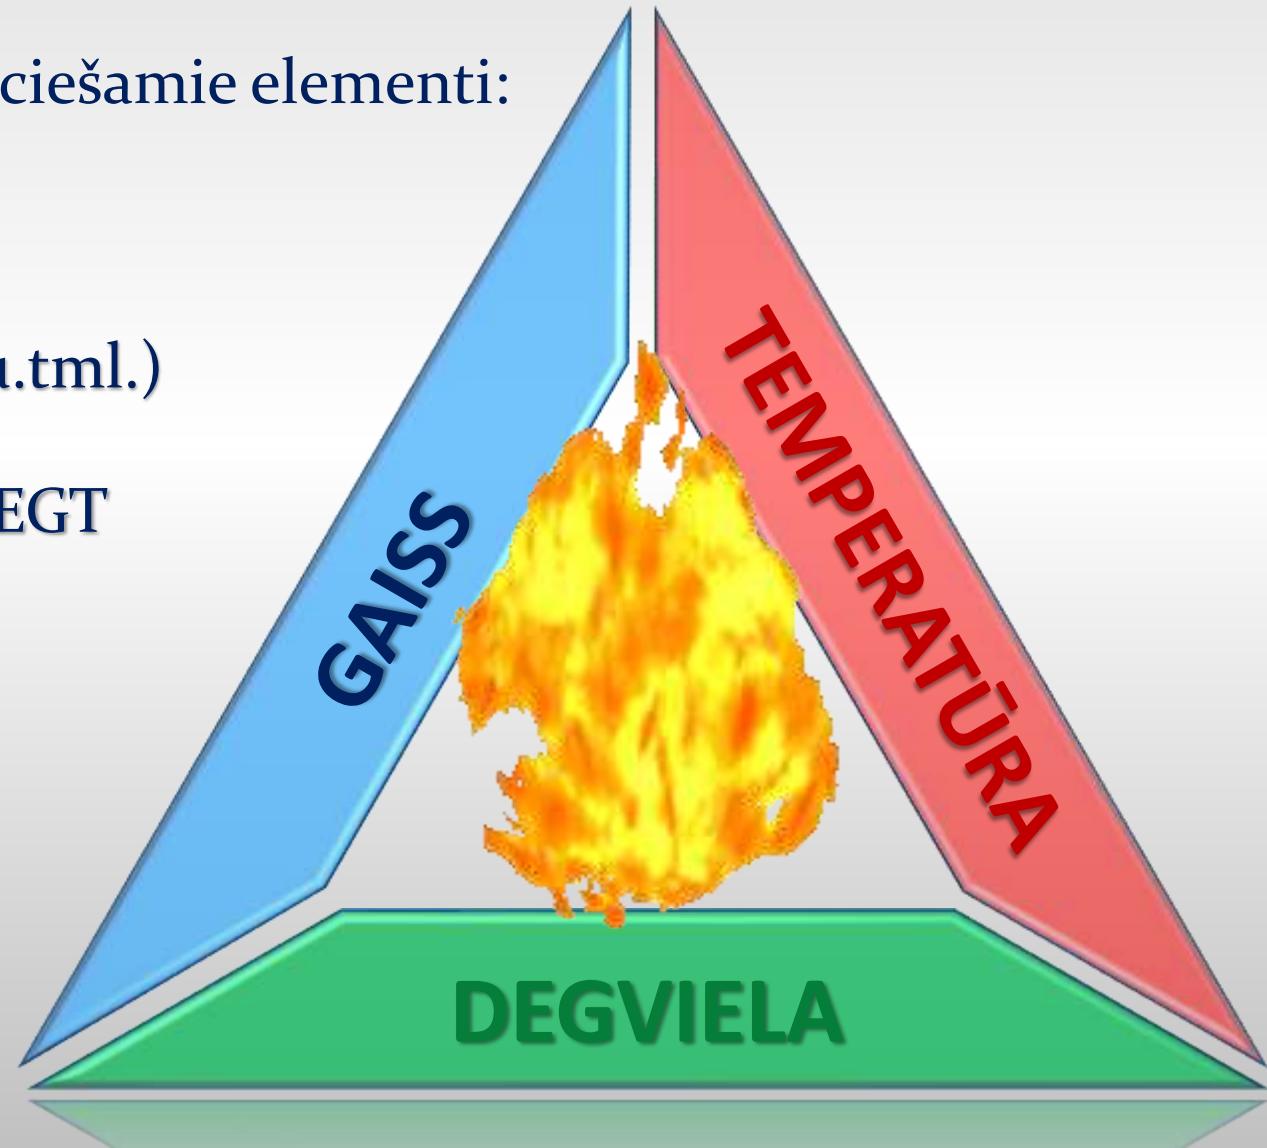




# NEDAUDZ TEORIJAS.

Kas tad ir SPRĀDZIENS, un kas ir nepieciešams, lai notiku SPRĀDZIENS?

Putekļu uzliesmošanai nepieciešamie elementi:

-  OKSIDĒTĀJS vai GAISS
-  AIZDEDZINAŠANAS AVOTS
-  DEGOŠI PUTEKĻI
-  IZKLIEDĒTI PUTEKĻI

Bez šiem elementiem nekāda putekļu eksplozija nebūs iespējama.

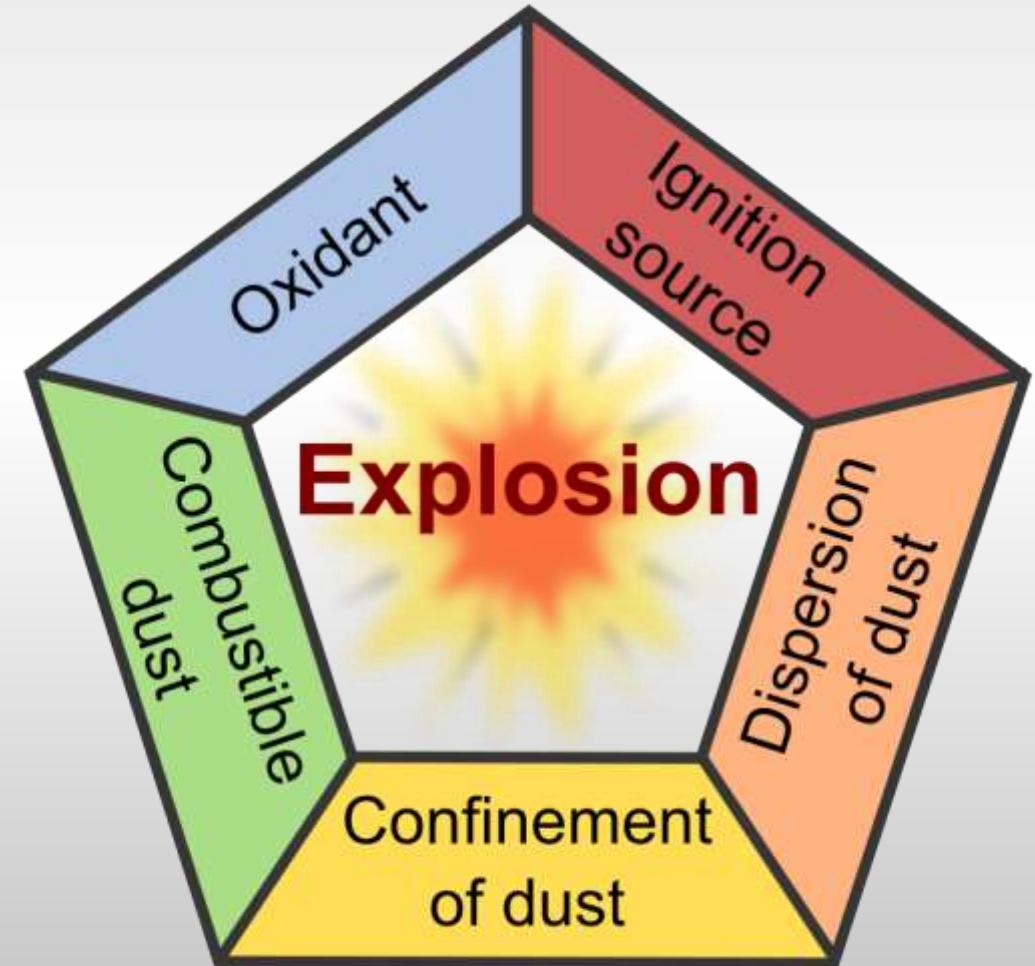



## DAŽI PIEMĒRI



[\(336\) Combustible Dust Explosion @ Grain Business Slow motion - YouTube](#)



[\(336\) Firefighters escape injury after dust explosion at Abbotsford furniture manufacturer - YouTube](#)



# DAŽI PIEMĒRI



[\(336\) Gas Station Explosion in Russia - YouTube](#)



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Daži svarīgi rādītāji?

- ✓ Uzliesmošanas temperatūra un Pašuzliesmošanas temperatūra

Substance	Ignition Temperature of Dust Cloud (°C) (deg F)	Minimum Explosive Concentration (oz/ft³) (g/m³)
Alfalfa	460	
Aluminum	650	0.045 45
Al-Mg alloy		0.02 20
Cereal grass	550	
Chromium		0.23 230
Coal	610	0.055 55.1
Copper	900	
Corn	400	
Epoxy Resin	530	0.020 20
Flax shive	430	
Grain dust, winter wheat, corn, oats	430	

[https://www.engineeringtoolbox.com/dust-explosions-temperature-d\\_394.html](https://www.engineeringtoolbox.com/dust-explosions-temperature-d_394.html)

Fuel	Flash point	Autoignition temperature
Ethanol (70%)	16.6 °C (61.9 °F) <sup>[5]</sup>	363 °C (685 °F) <sup>[5]</sup>
Gasoline (petrol)	-43 °C (-45 °F) <sup>[6]</sup>	280 °C (536 °F) <sup>[7]</sup>
Diesel (2-D)	>52 °C (126 °F) <sup>[6]</sup>	256 °C (493 °F) <sup>[7]</sup>
Jet fuel (A/A-1)	>38 °C (100 °F)	210 °C (410 °F)
Kerosene	>38–72 °C (100–162 °F)	220 °C (428 °F)
Vegetable oil (canola)	327 °C (621 °F)	424 °C (795 °F) <sup>[8]</sup>
Biodiesel	>130 °C (266 °F)	

[https://en.wikipedia.org/wiki/Flash\\_point](https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_point)



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Daži svarīgi rādītāji?

### ✓ Uzliesmošanas temperatūra un Pašuzliesmošanas temperatūra;

Uzliesmošanas temperatūra - vielas zemākā temperatūra, pie kuras tvaiki virs degošas vielas virsmas izdalās tādā ātrumā, ka tiek novērota aizdegšanās, saskaroties ar aizdegšanās avotu tā turpinās pēc tās noņemšanas

Pašaizdegšanās temperatūra ir degošas vielas zemākā temperatūra, kad to silda, pie kuras strauji palielinās eksotermisko tilpuma reakciju ātrums, kas izraisa aizdegšanos vai eksploziju.

Uzliesmojošs šķidrums ir šķidrums, kura uzliesmošanas temperatūra nav augstāka par  $60^{\circ}\text{C}$

Kritēriji uzliesmojošiem šķidrumiem	
Kategorija	Kritēriji
1	Uzliesmošanas punkts $< 23^{\circ}\text{C}$ un sākotnējais vārišanās punkts $\leq 35^{\circ}\text{C}$ .
2	Uzliesmošanas punkts $< 23^{\circ}\text{C}$ un sākotnējais vārišanās punkts $> 35^{\circ}\text{C}$ .
3	Uzliesmošanas punkts $\geq 23^{\circ}\text{C}$ un $\leq 60^{\circ}\text{C}$ <sup>(1)</sup>

(1) Šajā regulā gāzeļļu, dīzeli un vieglo kurināmo eļļu, kuru uzliesmošanas punkts ir no  $\geq 55^{\circ}\text{C}$  līdz  $\leq 75^{\circ}\text{C}$ , var iekaitīt 3. kategorijā.



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Daži svarīgi rādītāji?

- ✓ Uzliesmošanas temperatūra un Pašuzliesmošanas temperatūra;
- ✓ Vielas blīvums un relatīvais blīvums jeb īpatnējais svars

Gāzes nosaukums	Blīvuma koeficients attiecībā pret skābekļa blīvumu	
Metāns NH <sub>4</sub>	<b>0.55</b>	Vieglāka par gaisu
Amonjaks	<b>0.59</b>	
Oglekļa monoksīds CO	<b>0.96</b>	
Slāpeklis N	<b>0.97</b>	
Gaiss	<b>1</b>	
Sērūdeņradis H <sub>2</sub> S	<b>1.2</b>	
Oglekļa dioksīds CO <sub>2</sub>	<b>1.5</b>	
Benzīns	<b>3-4</b>	
reaktīvo dzinēju degvielas, JP-8	<b>4.7</b>	Smagāka par gaisu




# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Daži svarīgi rādītāji?

- ✓ Uzliesmošanas temperatūra un Pašuzliesmošanas temperatūra;
- ✓ Vielas blīvums
- ✓ Vielas (materiāla) sprādzienbīstamības robežas

Methane - LEL: 5% by volume in Air / UEL: 17% by volume in Air

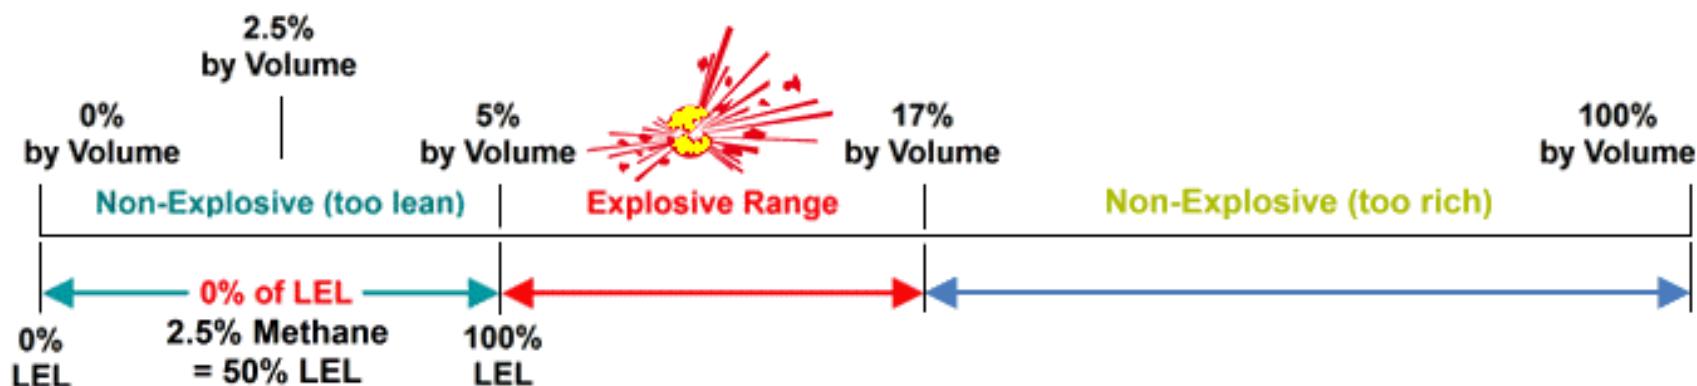

Visual example to show where on the scale % of LEL is measured



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Daži svarīgi rādītāji?

- ✓ Uzliesmošanas temperatūra un Pašuzliesmošanas temperatūra;
- ✓ Vielas blīvums
- ✓ Vielas (materiāla) sprādzienbīstamības robežas
  - Apakšējā sprādzienbīstamības robeža (LEL) ir minimālais koncentrācijas daudzums, kas nepieciešams konkrētai ķīmiskai vielai, lai izraisītu eksploziju.
  - Augšējo gāzes vai tvaiku koncentrāciju, kas aizdegšanās laikā var izraisīs eksploziju gaisā, sauc kā augšējo sprādzienbīstamības robežu (UEL)
  - Koncentrācijas, kas ir zemākas par apakšējo sprādzienbīstamības robežu, ir "pārāk liesas", lai degtu;
  - Koncentrācijas, kas pārsniedz augšējo sprādzienbīstamības robežu (UEL), ir pārāk bagāti, lai degtu.
  - Nulles procentu apakšējā sprādzienbīstamības robeža (0% LEL) apzīmē degošu atmosfēru bez gāzes vai tvaikiem.
  - Simtprocentīgi zemāka sprādzienbīstamības robeža (100% LEL) apzīmē atmosfēru, kurā gāze (tvaiki) ir zemākā uzliesmošanas robeža.



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Daži svarīgi rādītāji?

- ✓ Uzliesmošanas temperatūra un Pašuzliesmošanas temperatūra;
- ✓ Vielas blīvums
- ✓ Vielas (materiāla) sprādzienbīstamības robežas
- ✓ Putekļu izmērs (diametrs)

Common Material	Size (microns)
Table salt	100
White granulated sugar	450–600
Sand	50+
Talcum (baby) powder	10
Mold spores	10–30
Human hair	40–300
Flour	1–100

[OSHA Combustible dusts \(slideshare.net\)](http://OSHA Combustible dusts (slideshare.net))




# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Daži svarīgi rādītāji?

- ✓ Uzliesmošanas temperatūra un Pašuzliesmošanas temperatūra;
- ✓ Vielas blīvums
- ✓ Vielas (materiāla) sprādzienbīstamības robežas
- ✓ Putekļu izmērs (diametrs)

Uzliesmojoši putekļi ir putekļi, kuru cieto daļiņu izmērs ir 500 mikroni vai mazāks, un kas var veidot sprādzienbīstamu maisījumu sajaukumā ar gaisu standarta atmosfēras spiedienā un temperatūrā

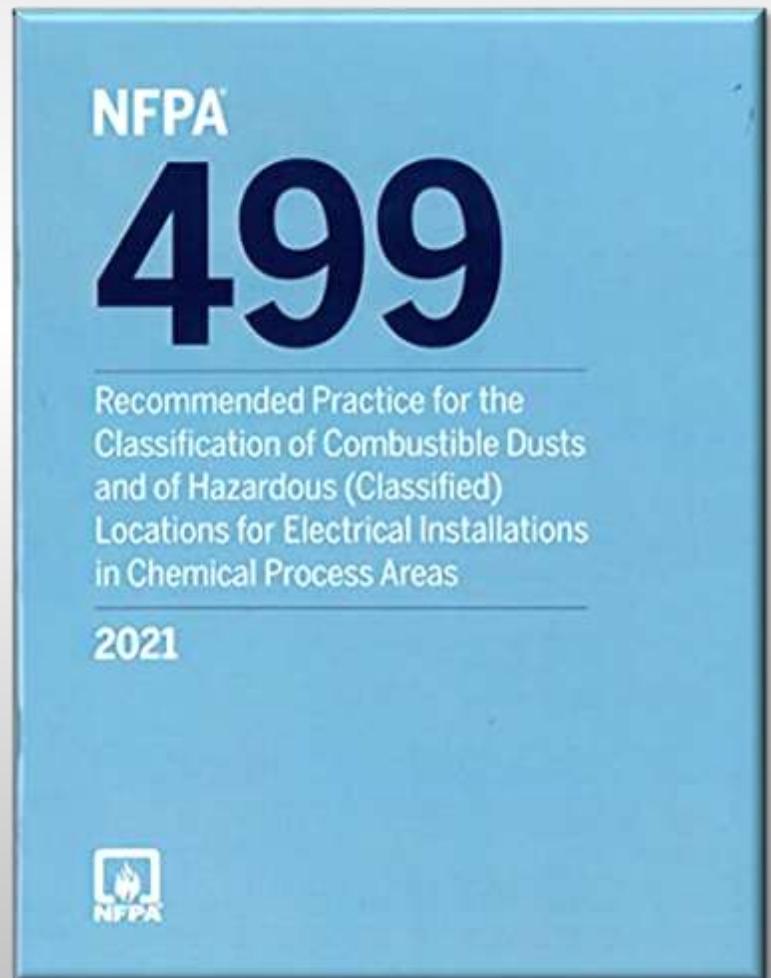

<https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=499&year=2021>



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Daži svarīgi rādītāji?

- ✓ Uzliesmošanas temperatūra un Pašuzliesmošanas temperatūra;
- ✓ Vielas blīvums
- ✓ Vielas (materiāla) sprādzienbīstamības robežas
- ✓ Putekļu izmērs (diametrs)
- ✓ Aizdedzināšanas enerģija

Minimum Ignition Energies (MIE) of regularly transported gases, vapours and dusts in milli-joules (mJ).		
	Material	MIE (mJ)
Liquid	Gasoline	0.80
Vapour	Ethanol	0.65
Gas	Propanol	0.65
	Ethyl acetate	0.46
	Methane	0.28
	Propane	0.25
	Ethane	0.24
	Hexane	0.24
	Methanol	0.14
	Acetylene	0.017
	Hydrogen	0.011
	Carbon disulphide	0.009
Minimum Ignition Energy of explosive / flammable materials (Source: IChemE)		
Powder	Zinc	200
	Wheat flour	50
	Polyethylene	30
	Sugar	30
	Magnesium	20
	Sulphur	15
	Aluminium	10
	Epoxy resin	9
	Zirconium	5



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Daži svarīgi rādītāji?

- ✓ Uzliesmošanas temperatūra un Pašuzliesmošanas temperatūra;
- ✓ Vielas blīvums
- ✓ Vielas (materiāla) sprādzienbīstamības robežas
- ✓ Putekļu izmērs (diametrs)
- ✓ Aizdedzināšanas enerģija


Minimālā aizdegšanās enerģija ir drošības raksturlielums aizsardzībā pret sprādzieniem un to novēršanā, kas nosaka degvielas un gaisa maisījumu aizdegšanās spēju, kur degviela var būt degoši tvaiki, gāze vai putekļi. To definē kā minimālo kondensatorā uzkrāto elektroenerģiju, kas pēc izlādes ir pietiekama, lai noteiktos testa apstākļos aizdedzinātu visaizdedzināmāko degvielas un gaisa maisījumu.



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Piebilde par putekļiem

Pielaujamais putekļu daudzums darba vidē (ĀER) ir stipri mazāks par minimālo putekļu sprādzienbīstamības koncentrāciju.

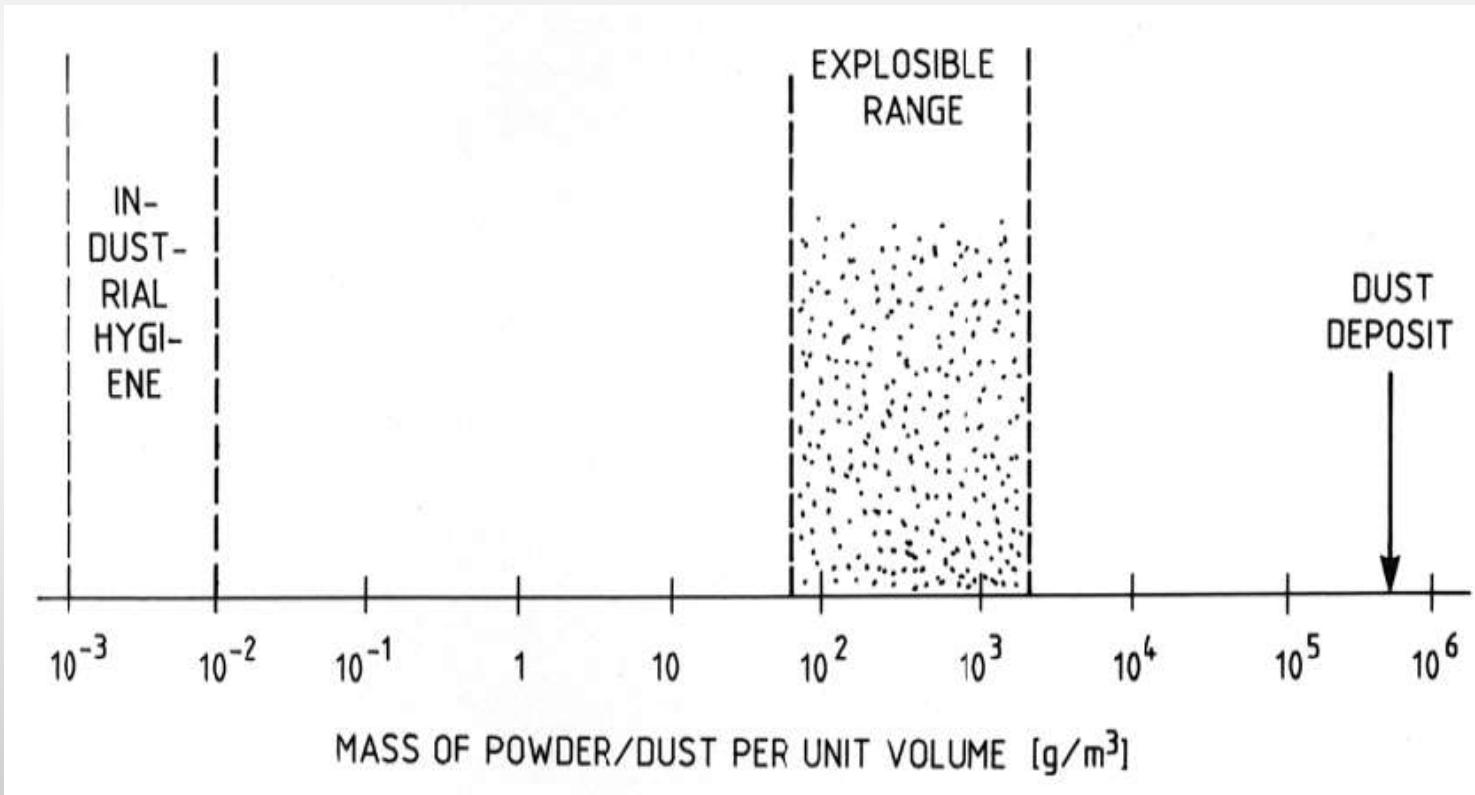


Sprādzienbīstamu putekļu koncentrācijas diapazons gaisā normālā temperatūrā un atmosfēras spiedienā tipiskiem dabīgiem organiskiem putekļiem, piem., kukurūzas ciete.



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Piebilde par putekļiem




- ✓ Primārie putekļu sprādzieni notiek iekārtās
- ✓ Sekundārie putekļu sprādzieni – var notiek arī ārpus iekārtām
- ✓ Sekundārus putekļu sprādzienus ārpus procesa iekārtām, ir primārā sprādziena radītā sprādziena vilnis, kurā uzkrājušies putekļu slāni.
- ✓ Otrais solis ir šī sekundārā mākoņa aizdegšanās ar liesmu, kas radusies primārā putekļu sprādzienā pēc sprādziena viļņa.

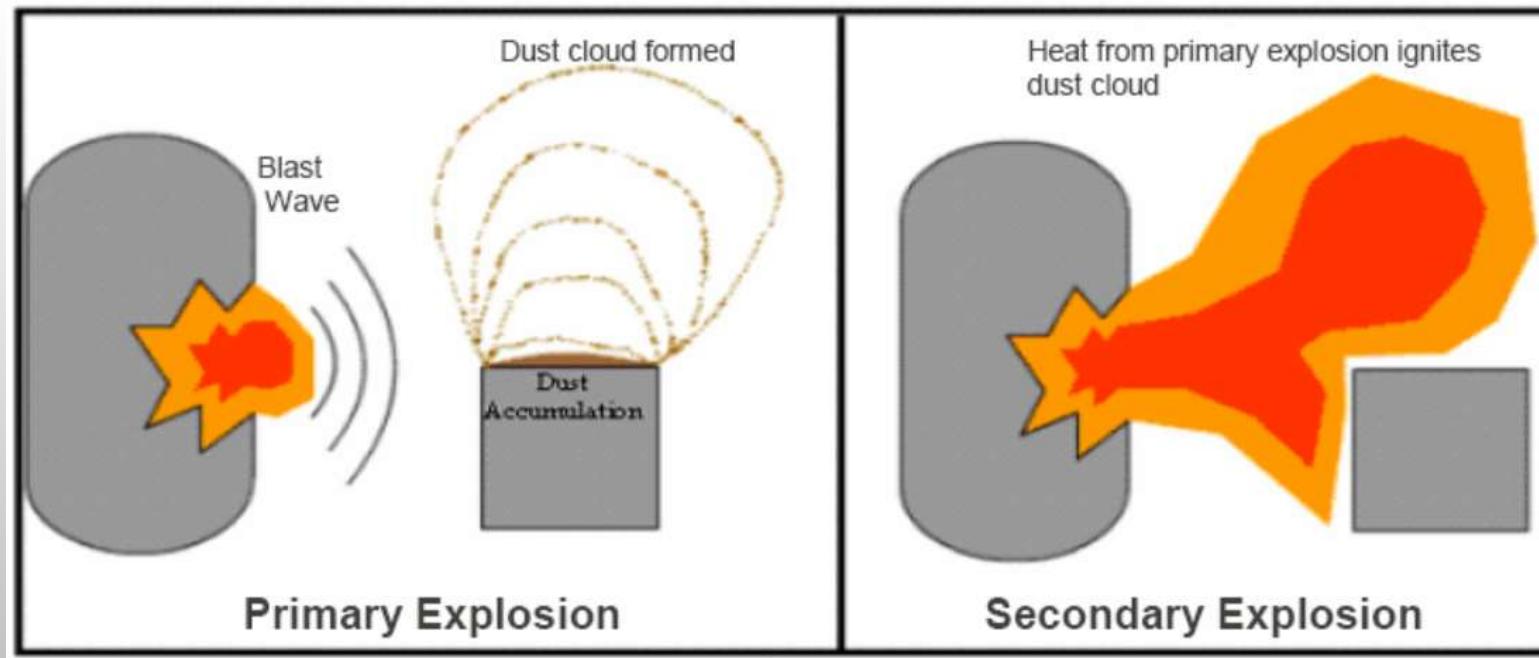



# NEDAUDZ TEORIJAS.

## Piebilde par putekļiem

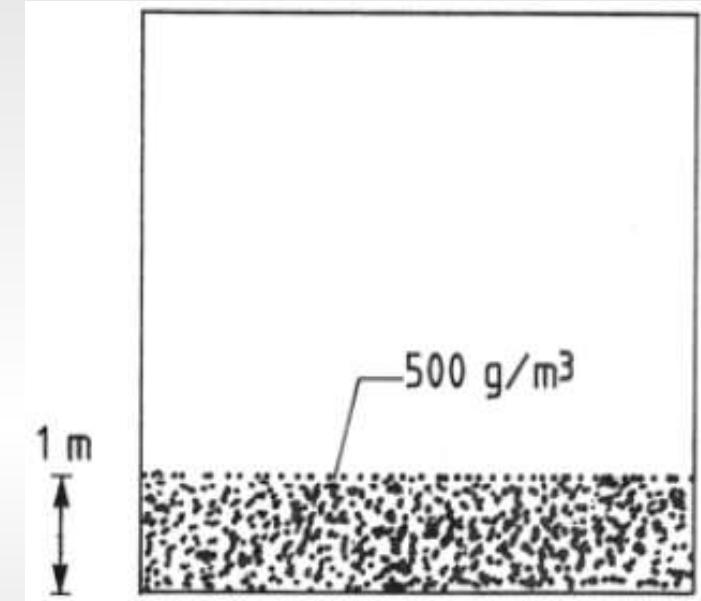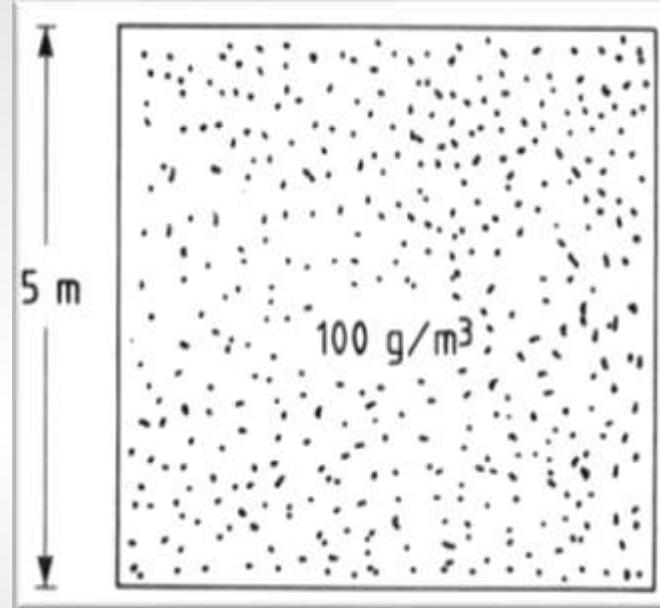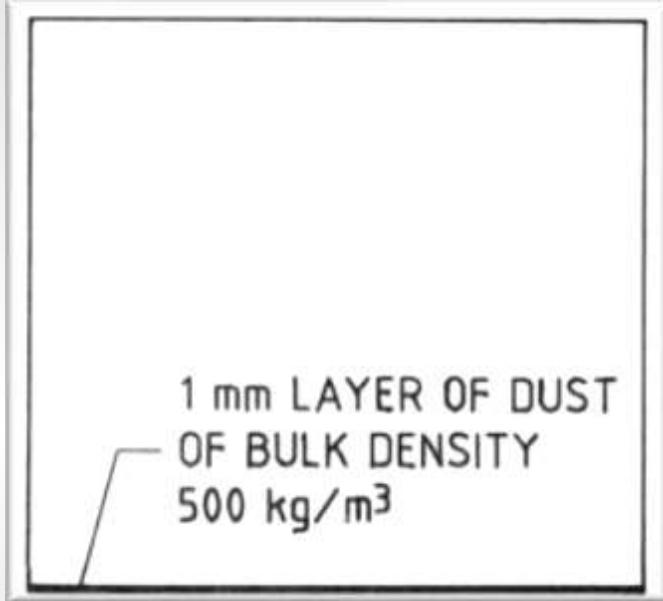

### Kur iegūt informāciju?

- ✓ Drošības datu lapas (9. nodala);
- ✓ Speciālā literatūra



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
MK noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»

**Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē**

Ministru kabineta noteikumi Nr.300  
Rīgā 2003. gada 10. jūnijā (prot. Nr.34/16.5)

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25. panta 18 punktu

**I. Vispārīgie jautājumi**

1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē

2. Darba vide uzskatāma par sprādzienbīstamu, ja tajā pastāv vai var pastīties gāzes, tvaiku, miglas vai putekļu veidā esošu uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu vai īpaši viegli uzliesmojošu vielu un produktu (turpmāk — uzliesmojošas vielas) maisījumi ar gaisu, kuros normālos atmosfēras apstākļos pēc uzliesmojuma uguns izplatās visā maisījuma tilpumā.

**Ugunsdrošības noteikumi**

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238  
Rīgā 2016. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 19/10.5)

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu

**1. Vispārīgie jautājumi**

1. Noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzļotu ugunsgrīvu, kā arī mezinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas.

2. Šo noteikumu izpratne lieš šādus terminus:

2.1. atlīdzīga persona – Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9. pantā noteiktais tiesību subjekts;

2.2. būvobjekts – objekts vai teritorija, kurā notiek būvdarbi;

2.3. daudzdzīvokļu objekts – objekts, kurā ir divi dzīvokļi un vairāk;



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

## MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

Darba vide uzskatāma par sprādzienbīstamu, ja tajā pastāv vai var rasties gāzes, tvaiku, miglas vai putekļu veidā esošu uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu vai īpaši viegli uzliesmojošu vielu un produktu maisījumi ar gaisu, kuros normālos atmosfēras apstākļos pēc uzliesmojuma uguns izplatās visā maisījuma tilpumā

Uzliesmojošu vielu putekļu slāni, nogulas un kaudzes uzskatāmas par sprādzienbīstamas vides avotu

Uzliesmojošas vielas, kuru fizikālo un ķīmisko īpašību izpētē ir konstatēts, ka maisījumā ar gaisu tās nevar izraisīt sprādzienu, nav uzskatāmas par sprādzienbīstamas vides avotu.



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Sprādzienbīstamu darba vietu klasifikācija

- «0» («20»)** vieta, kur sprādzienbīstama vide, ko veido gaisa maisījums ar uzliesmojošu vielu gāzes, tvaiku vai miglas veidā (putekļu mākoņa veidā), PASTĀV VISU LAIKU, ILGSTOŠI VAI BIEŽI
- «1» («21»)** vieta, kur sprādzienbīstama vide, ko veido gaisa maisījums ar uzliesmojošu vielu gāzes, tvaiku vai miglas veidā (putekļu mākoņa veidā), var DAŽREIZ RASTIES NORMĀLOS DARBA APSTĀKĻOS, VEICOT TEHNOLOGISKAJĀ (DARBA) PROCESĀ NOTEIKTAS DARBĪBAS
- «2» («22»)** vieta, kur sprādzienbīstama vide, ko veido gaisa maisījums ar uzliesmojošu vielu gāzes, tvaiku vai miglas veidā (putekļu mākoņa veidā), NEVARĒTU RASTIES NORMĀLOS DARBA APSTĀKĻOS, veicot tehnoloģiskajā (darba) procesā noteiktas darbības, bet, ja TĀ RODAS, PASTĀV TIKAI ĪSU LAIKPOSMU



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»


Kā noteikt zonu? Cita pieeja.

- «**0**» vieta, kur sprādzienbīstama vide, ko veido gaisa maisījums ar uzliesmojošu vielu gāzes, tvaiku vai miglas veidā veidojas vairāk kā **1000** stundas gadā vai **>10%** no kopēja laika
- «**1**» vieta, kur sprādzienbīstama vide, ko veido gaisa maisījums ar uzliesmojošu vielu gāzes, tvaiku vai miglas veidā veidojas no **10** līdz **1000** stundas gadā vai **0,1%** līdz **10%** no kopējā laika
- «**2**» vieta, kur sprādzienbīstama vide, ko veido gaisa maisījums ar uzliesmojošu vielu gāzes, tvaiku vai miglas veidā veidojas māzāk kā **10** stundas gadā vai **0%** līdz **0,1%** no kopējā laika



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
Sprādzienbīstamu darba vietu klasifikācija

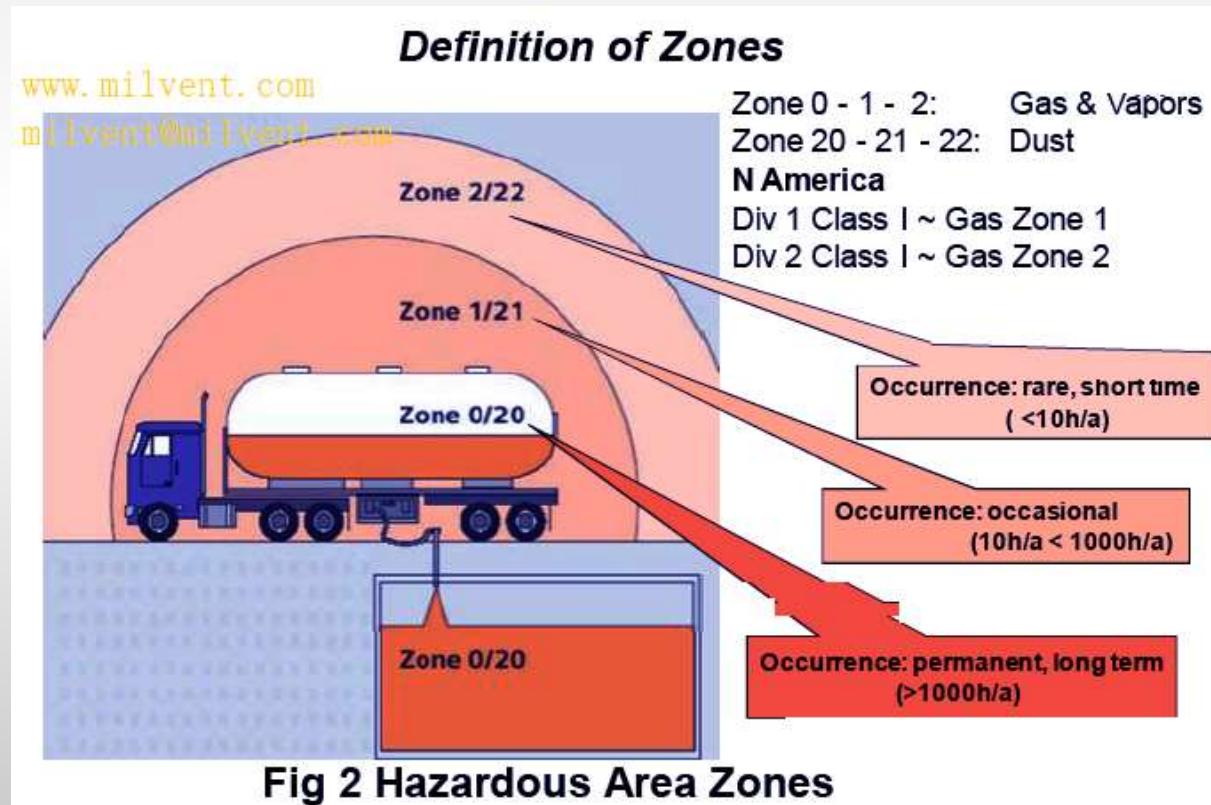

What is Zone 1, Zone 2, Zone 3? (milvent.com)



<https://www.pinterest.com/pin/516295544760486462/>



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Kā noteikt zonu?

- ✓ Uzaicināt kompetentu speciālistu, lai aprēķina un uzzīmē
- ✓ Veikt aprēķinu, noteikt un zīmēt pašam
- ✓ Iepazīties ar speciālo literatūru (standarti) un piemērot tos savām vajadzībām.





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Speciālā literatūra (standarti), kuru var izmantot – daži piemēri

LVS EN 60079-10-2:2015 «Eksplozīvas atmosfēras. 10-2.daļa: Zonu klasifikācija. Degtspējīgu putekļu atmosfēras (IEC 60079-10-2:2015)»

LVS EN IEC 60079-10-1:2021 «Sprādzienbīstamas vides. 10-1.daļa: Zonu klasifikācija. Sprādzienbīstamu gāzu vides (IEC 60079-10-1:2020)»

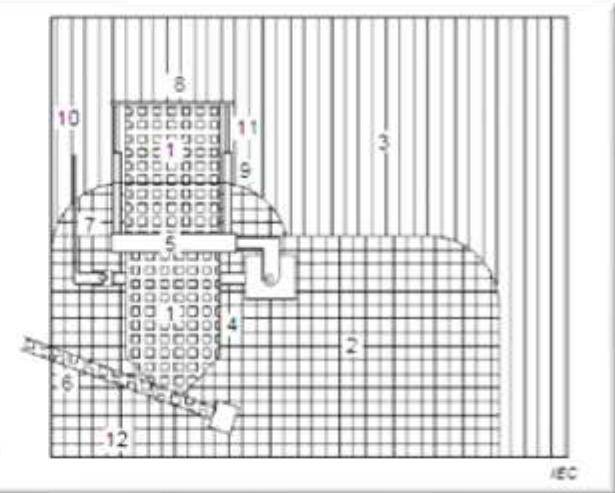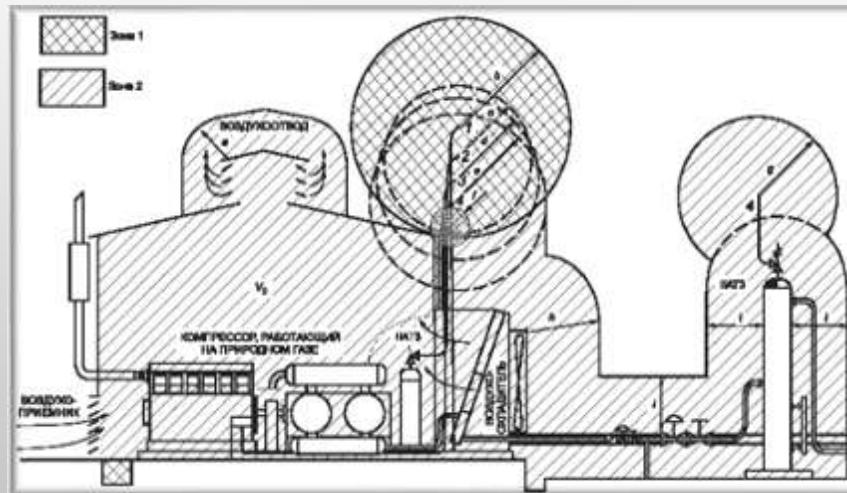



# KO SAKA TIESĪBU AKTI


MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Speciālā literatūra (standarti), kuru var izmantot – daži piemēri

NFPA 497 «Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas»

Table 4.4.2 Selected Chemicals

Chemical	CAS No.	Class I Division Group	Type <sup>a</sup>	Flash Point (°C)	AIT (°C)	%LFL	%UFL	RVD (Air = 1)	Vapor Pressure <sup>b</sup> (mm Hg)	Zone Group <sup>c</sup>	MIE (mJ)	MIC Ratio	MESG (mm)
Acetone	75-07-0	C <sup>d</sup>	I	-58	175	4.0	46.0	1.5	874.9	IIA	0.37	0.98	3.92
Acetic Acid	64-19-7	D <sup>e</sup>	II	59	226	—	—	—	—	IIA	—	2.67	3.76
Acetic Acid tert-Butyl Ester	540-88-5	D	II	—	—	1.7	9.8	3.0	40.0	—	—	—	—
Acetyl Acetone	108-24-7	D	II	69	316	2.2	18.5	3.5	4.9	IIA	—	—	1.23
Acetone	67-64-1	D <sup>f</sup>	I	-29	405	2.5	12.8	2.0	230.7	IIA	1.15	1.00	3.02
Acetone Cyanohydrin	75-86-5	D	IIIA	74	498	2.2	12.0	2.9	0.3	—	—	—	—
Acetonitrile	75-05-8	D	I	6	524	3.0	16.0	1.4	91.1	IIA	—	—	1.50
Acetylene	74-06-7	A <sup>g</sup>	GAS	—	—	2.5	100	0.9	36600	IIC	0.017	0.29	0.25
Acrylic (Inhibited)	307-02-8	B(C) <sup>h</sup>	I	—	235	2.8	31.0	1.9	274.1	IIIB	0.15	—	0.72
Acrylic Acid	76-10-7	D	II	54	438	2.4	8.0	2.5	4.5	IIIB	—	—	0.86
Acrylonitrile	107-13-1	D <sup>i</sup>	I	0	481	3	17	1.8	108.5	IIIB	0.16	0.78	0.87
Adiponitrile	111-00-5	D	IIIA	93	560	—	—	1.0	—	—	—	—	—
Allyl Alcohol	107-16-0	C <sup>j</sup>	I	22	328	2.5	18.0	2.0	25.4	IIIB	—	—	0.84
Allyl Chloride	107-05-1	D	I	-32	485	2.9	11.1	2.6	366	IIA	1.35	1.17	—
Allyl Glycidyl Ether	106-02-3	B(C) <sup>k</sup>	II	—	57	—	—	—	3.9	—	—	—	0.70
Alpha-Methyl Styrene	98-85-9	D	II	—	574	0.8	11.0	6.1	2.7	—	—	—	0.88
n-Amyl Acetate	628-65-7	D	I	25	960	1.1	2.3	4.5	8.2	IIA	—	—	1.02
o-Amin Aacetate	626-58-0	D	I	23	—	1.1	2.5	4.5	—	IIA	—	—	—
Ammonia	766-41-7	D <sup>l</sup>	GAS	651	15	28	0.6	7 898.0	IIA	600	6.85	3.17	—
Asiline	62-53-5	D	IIIA	70	415	1.2	8.3	3.2	0.7	IIA	—	—	—
Benzene	71-43-2	D <sup>m</sup>	I	-11	498	1.2	7.8	2.8	94.8	IIA	0.20	1.00	0.99
Benzyl Chloride	98-87-3	D	IIIA	565	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Bromopropane	106-96-7	D	I	10	324	5.0	—	—	—	—	—	—	—
n-Butane	106-97-8	D <sup>n</sup>	GAS	288	1.9	8.5	2.0	—	—	IIA	0.25	0.94	1.07
1,3-Butadiene	106-98-0	B(D) <sup>o</sup>	GAS	420	2.0	11.5	1.9	—	—	IIIB	0.13	0.76	0.79
1-Butanol	71-30-3	D <sup>p</sup>	I	36	343	1.4	11.2	2.6	7.0	IIA	—	—	0.91

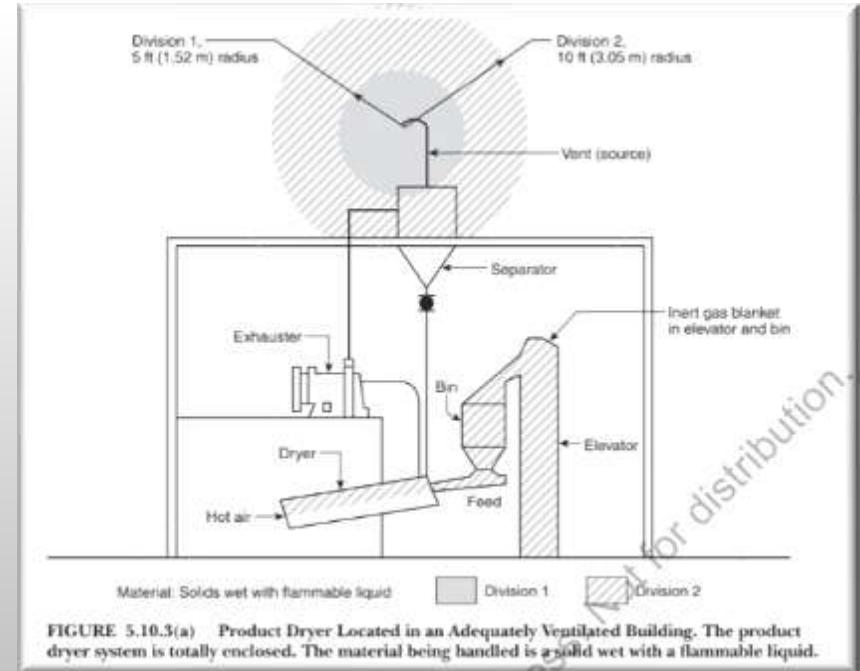



# KO SAKA TIESĪBU AKTI


MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Speciālā literatūra (standarti), kuru var izmantot – daži piemēri

NFPA 499 «Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas»

Table 5.2.3 Selected Combustible Dusts

Chemical Name	CAS No.	Division Group/ Zone Group	Code	Layer or Cloud Ignition Temperature (°C)
Acetal, linear		G/IIB	NL	440
Acetoacets-p-phenetidile	122-82-7	G/IIB	NL	560
Acetacetanilide	102-01-2	G/IIB	M	440
Acetylaminoo-t-nitrothiazole		G/IIB		450
Acrylamide polymer		G/IIB		240
Acrylonitrile polymer		G/IIB		460
Acrylonitrile-vinyl chloride-vinylidenechloride copolymer (70-20-10)		G/IIB		210
Acrylonitrile-vinyl pyridine copolymer		G/IIB		240
Adipic acid	124-01-9	G/IIB	M	550
Alfalfa meal		G/IIB		290
Alkyl ketone dimer sizing compound		G/IIB		160
Alky alcohol derivative (CR-39)		G/IIB	NL	500
Almond shell		G/IIB		200
Aluminum, A422 flake	7429-90-5	E/IIC		320
Aluminum, atomized collector fines		E/IIC	CL	550
Aluminum—cobalt alloy (60-40)		E/IIC		570
Aluminum—copper alloy (50-50)		E/IIC		830
Aluminum—lithium alloy (15% Li)		E/IIC		400
Aluminum—magnesium alloy		E/IIC	CL	450
Aluminum—nickel alloy (58-42)		E/IIC		510
Aluminum—silicon alloy (12% Si)		E/IIC	NL	670
Amino-3-nitrothiazole	121-66-4	G/IIB		460
Amiranilic acid	118-92-3	G/IIB	M	580
Apricot pit		G/IIB		250
Arlynitromethylenamide		G/IIB	NL	480

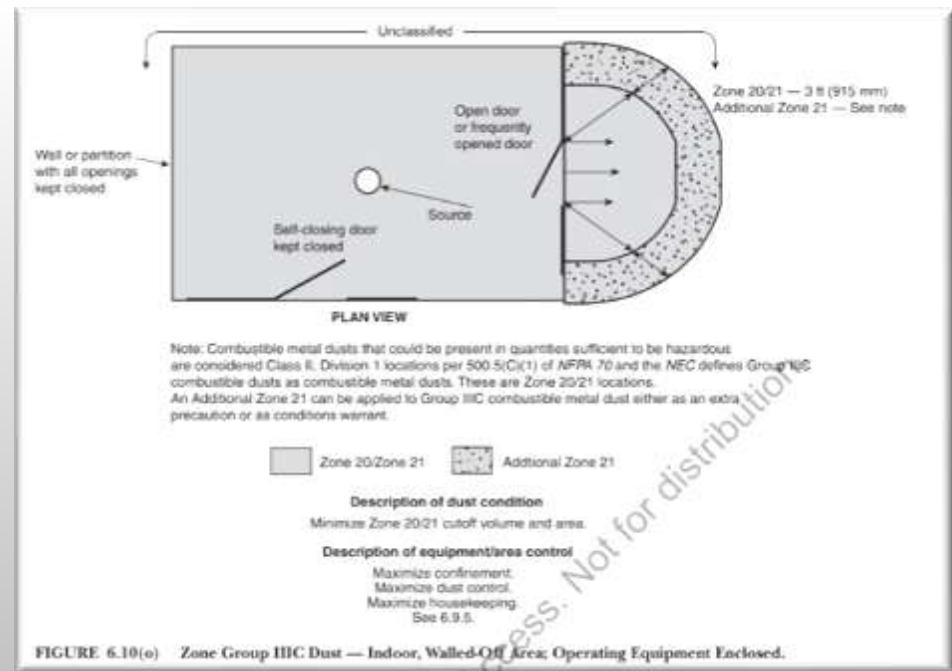




# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## **Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiktu sprādzienbīstamo zonu**

- ✓ Vielas molekulāra masa;
- ✓ Temperatūra telpā;
- ✓ Apakšējā sprādzienbīstamības robeža masas vērtībās (mg/l, kg/m<sup>3</sup>);
- ✓ Enerģijas daudzums, kas var izdalīties (MJ/kg);
- ✓ Citi lielumi (dažādi koeficienti, konstantes)

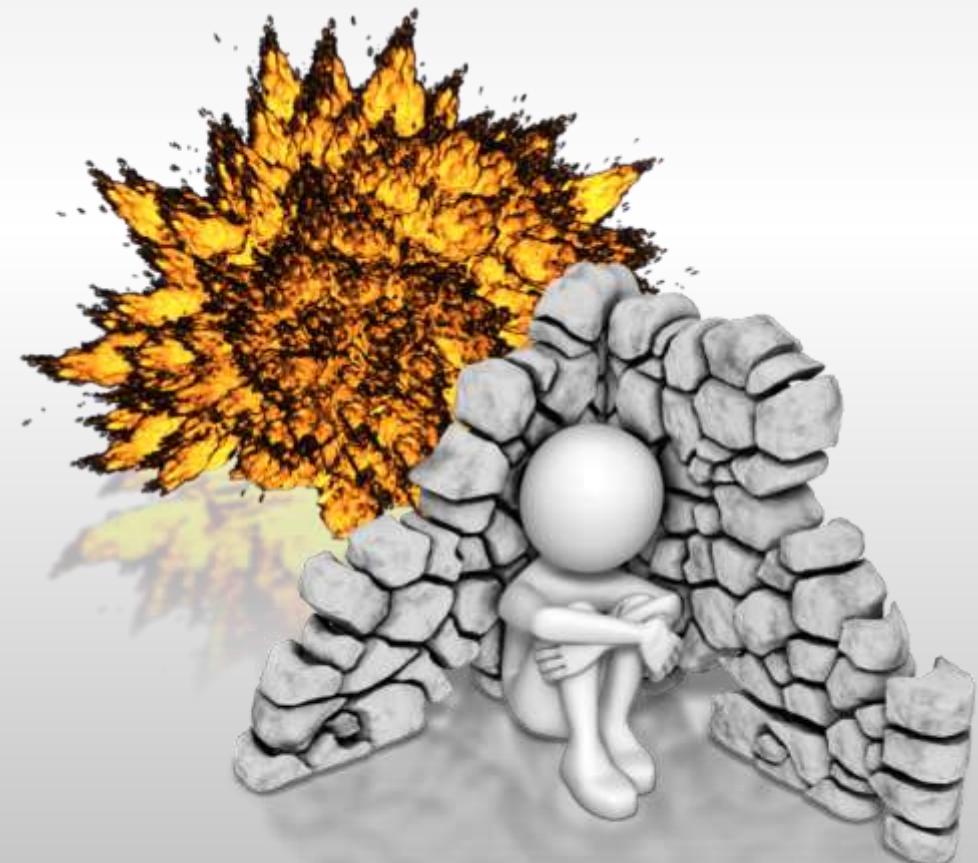



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## **Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiktu sprādzienbīstamo zonu**

- ✓ Telpas tilpums, kurā var izplūst VUŠ;
- ✓ Tvaiku vai gāzes vai putekļu izplūdes intensitāte:

Izplūdes intensitāti nosaka sekojoši faktori:

- Noplūdes avota ģeometrija (*atvērta virsma, atloku savienojums, u.c.*);
- Uzliesmojošā materiāla noplūdes ātrums (*spiediens, kā veidoja mākonis u.c.*);
- Kāda ir materiāla koncentrācija;
- Cik ātri uzliesmojošais šķidrums iztvaiko;
- Šķidruma temperatūra





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## **Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiku sprādzienbīstamo zonu**

- ✓ Telpas tilpums, kurā var izplūst VUŠ;
- ✓ Tvaiku vai gāzes vai putekļu izplūdes intensitāte;
- ✓ No kurienes notiek noplūde (tās izmēri, lielums)

Noplūžu avotu piemēri:

- Atvērta virsma (grīda, galda virsma, apvalnojums)
- Vietas, kur nosēžas putekļi, cik biezā kārtā tie uzkrājas;
- Šķidrums faktiski momentāni iztvaiko (strūkla)
- Noplūst gāze





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## **Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiku sprādzienbīstamo zonu**

- ✓ No kurienes notiek noplūde (tās izmēri, lielums)

Atvērumu kvasifikācija:

**A tipa atvērumi** - (piem., atveres priekš inženiertehniskiem risinājumiem, bieži atveras virsmas, ventilācijas atveres)

**B tipa atvērumu** – Normālos apstākļos tās ir aizvērtas (piem., automātiski aizveras) un reti atveras, labi noblīvētas

**C tipa atvērumi** – parasti ir aizvērtas un reti tiek atvērtas, labi noblīvētas pa visu perimetru, vai divi viens aiz otra izvietoti B tipa atvērumi

**D tipa atvērumi** – parasti aizvērti, var atvērt tikai ar speciālu atslēgu vai instrumentu palīdzību un avārijas situācijās



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## **Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiku sprādzienbīstamo zonu**

- ✓ No kurienes notiek noplūde (tās izmēri, lielums)

Noplūžu veidi (šķidrumiem):

**Pastāvīga noplūde** – piem., šķidruma virsma vai slēgtā traukā no šķidruma virsmas caur atvērtu ventilācijas atveri

**Pirmā līmeņa noplūde** – Sūkņu blīvējumi (noplūdes ir paredzēta sūkņa darbības laikā), ūdens atdalītāji, provju ķemšanas vietas, drošības vārsti u.c.

**Otrā līmeņa noplūde** – Sūkņu blīvējumu, atloku savienojuma vietas, drošības vārsti, kur normālos apstākļos noplūdes nav iespējamas.



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## **Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiku sprādzienbīstamo zonu**

- ✓ No kurienes notiek noplūde (tās izmēri, lielums)

Zonas klase, no kuras var noplūst tvaiks vai gāze	Atvēruma tips	Noplūdes līmenis no atveres
0	A B C D	Pastāvīga (Pastāvīga) Pirmā līmeņa Otrā līmeņa Noplūdes nav
1	A B C D	Pirmā (Pirmā) Otrā līmeņa (Otrā) Noplūdes nav Noplūdes nav
2	A B C D	Otrā līmeņa (Otrā) Noplūdes nav Noplūdes nav Noplūdes nav



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## **Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiktu sprādzienbīstamo zonu**

### ✓ Kāda ir ventilācija

Ventilācijas līmenis:

**Augsta līmeņa ventilācija (AL)** – Momentāni samazina koncentrāciju zemāku kā apakšējā sprādzienbīstamā robeža (LEL)

**Vidēja līmeņa ventilācija (VL)** – Ātri samazina koncentrāciju, un noplūdes laikā ārpus zonas kļūst zemāka kā LEL

**Zema līmeņa ventilācija (ZL)** – LEL koncentrācija nesamazinās noplūdes laikā.

Ventilācijas gatavība:

**Augsta gatavība** – Ventilācija darbojas nepārtraukti

**Vidēja gatavība** – Ventilācija darbojas normālos ekspluatācijas apstākļos, tiek pieļauta tās īslaicīga atslēgšanās

**Zema gatavība** – Neatbilst augstas un vidējas gatavības prasībām, tajā pat laikā ilglaicīga atslēgšanās nav plānota



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

**Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiktu sprādzienbīstamo zonu**

✓ Kāda ir ventilācija

Noplūdes līmenis	Ventilācijas līmenis						Gatavības veids
	AL			VL		ZL	
	Augsta	Vidēja	Zema	Augsta	Vidēja	Zema	
Pastāvīga	O * SD	(0 *) 2	(0 *) 1	0	0 + 2	0 + 1	0
Pirmais līmenis	1 * SD	(1 *) 2	(1 *) 2	1	1 + 2	1 + 2	1 vai 0
Otrais līmenis	2 * SD	(2 *) SD	2	2	2	2	1 var būt arī 0



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

## MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē» Ko vēl norāda, gatavojot objekta (iekārtai) sprādzienbīstamības zonējumu?

### ✓ Īsu tehnoloģisko aprakstu, norādot svarīgākos elementus

#### 2.5.4. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārta

##### 2.5.4.1. Vispārīgā informācija

Termināls ir nodrošināts ar attīrīšanas iekārtu sistēmu, kuras mērķis produktu piesārņotos ūdeņus. Ar produktu piesārņotie ūdeņi tiek iespējamajām produkta emisijas vietām (sūkņu stacijas, aizbīdņu vadītā attīrītais ūdens tālāk tiek nodots tālākai attīrīšanai SIA „ attīrīšanas iekārtās. Nostādināšanas rezervuāru tilpums ir 1000m<sup>3</sup>.

##### 2.5.4.2. Veicamo darbu/procesu un aktivitāšu apraksts

Attīrīšanas iekārtu sistēmas darbība – ar produktu piesārņotā ūdeni produkta atdalīšana, pastāvīgi tiek uzraudzīta no sistēmas vadības piesārņotā ūdens attīrīšanas iekārtu sūkņu stacijā.

Regulāri tiek veiktas attīrīšanas sistēmas iekārtu apskates un apkope.

##### 2.5.4.3. Darba procesā izmantotais darba aprīkojums, iekārtas, instrumenti

Veicot iekārtu apkopes, t.sk., ieregulēšanas darbus, darbā tiek izmantoti rokas instrumenti sprādziendrošā izpildījumā. Ja nepieciešams izmantot papildus apgaismojumu, darbinieki izmanto pārnēsājamu lukturi sprādziendrošā izpildījumā.

##### 2.5.4.4. Sprādzienbīstamu vietu zonējums

Sprādzienbīstamas vides riska identificēšanas laikā, novērtējot darbus, kas tiek veikti Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtā, tika noteikts, ka sprādzienbīstamas vides veidošanās tajā ir iespējama (skatīt Attēlu 8 un 9), jo:



- 1) darba procesā ir iespējama uzliesmojošu vielu klātbūtne – benzīns, dīzeļdegviela, jēlnafta, petroleja vai aviācijas degviela (skatīt produktu drošības datu lapas);
- 2) darba vidē ir iespējama uzliesmojošā produkta tvaiku veidošanās;
- 3) uzliesmojošā produkta tvaiki maisījumā ar atmosfēras gaisu spēj veidot sprādzienbīstamu vidi;



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Ko vēl norāda, gatavojot objekta (iekārtai) sprādzienbīstamības zonējumu?**

- ✓ Īsu tehnoloģisko aprakstu, norādot svarīgākos elementus

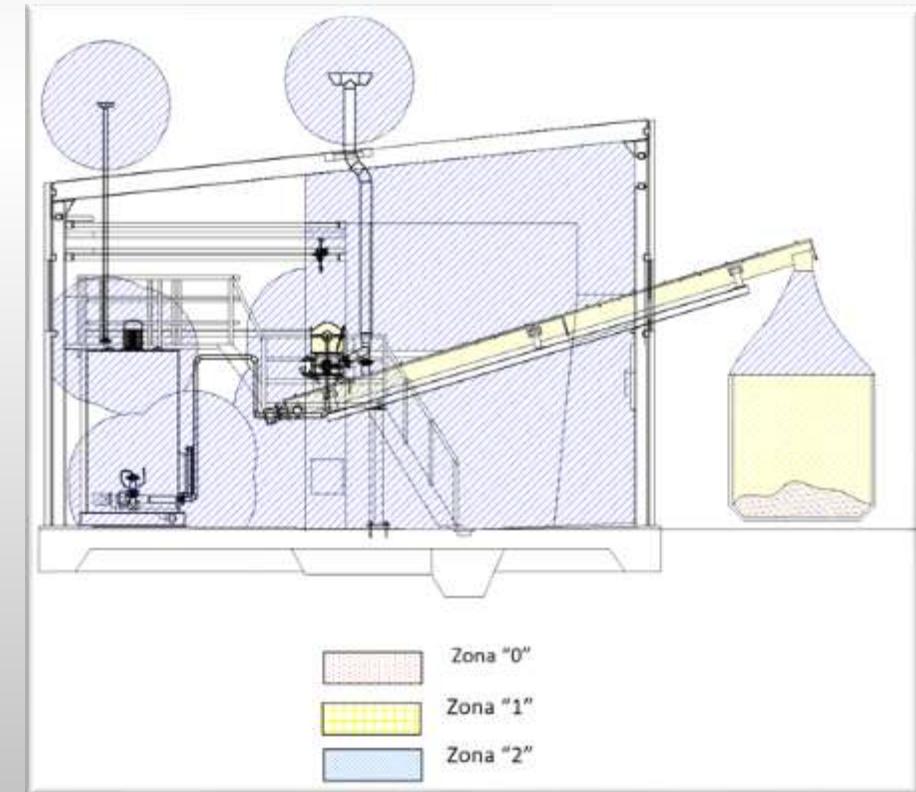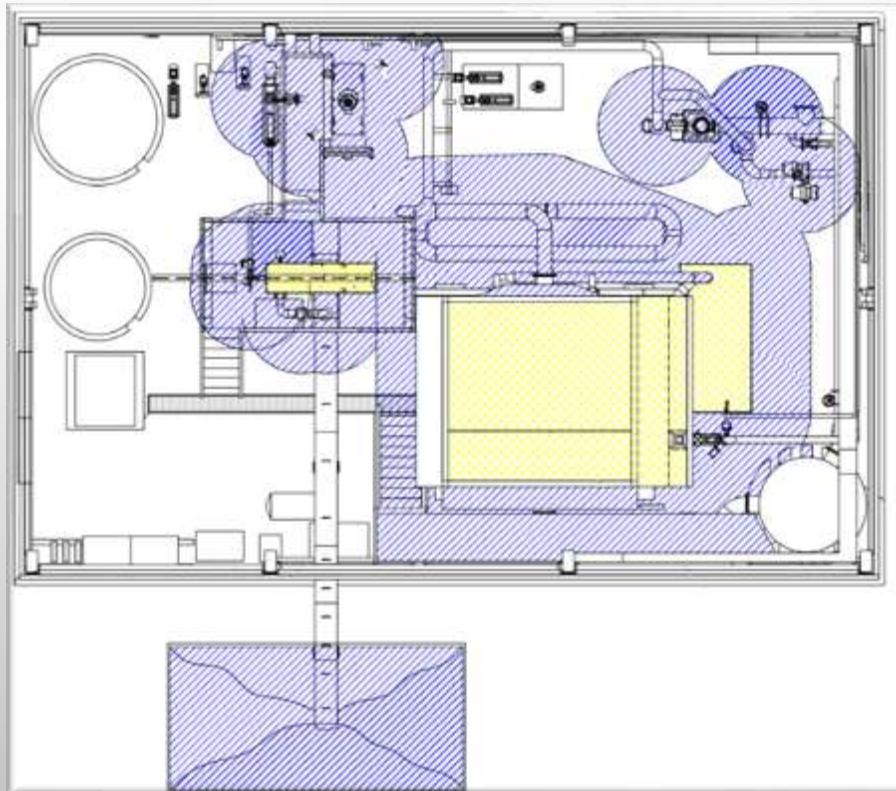



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

**Ko vēl norāda, gatavojot objekta (iekārtai) sprādzienbīstamības zonējumu?**

- ✓ Zonu klasifikācijai nepieciešamie izejas dati un rādītāji

Degošais materiāls, viela			ZSR (LEL)		Iztvaikojamība					
Nosaukums	Kīmiskais sastāvs	Uzliesmošanas temperatūra	Kg/m <sup>3</sup>	Tilpuma %	Piesātināto tvaiku spiediens pie 20°C, kPa	Viršanas punkts, °C	Īpatnējais tvaiku spiediens (pēc gaisa)	Pašuzliesmošanas temperatūra, °C	Aprīkojuma grupa un kategorija	Cita informācija
Dīzeļdegviela	-	Virs 55°C	0,045	0,5	0,5	150 - 371 °C	6,9	225 °C	IIB T3	
Benzīns	-	< 0 °C	0,044	1	50	< 35°C	> 2	> 220	IIA T2	
Petroleja	-	> 28 °C	0,041	1,4	0,13	150–290	4.7- 5	> 210	IIA T3	



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Ko vēl norāda, gatavojojot objekta (iekārtai) sprādzienbīstamības zonējumu?**

- ✓ Potenciālo noplūdes vietu novērtēšanas tabula

Noplūdes avots		Ventilācija				Zonas klase
Apraksts	Izvietojums	Veids	Tips	Līmenis	Gatavība	
Telpa virs produkta (flotators)	Priekšattīrīšanas iekārtas ēka	nepārtrauks	Dabiska	Vidējs	Vidēja	Zona „1”
Telpa ap flotatoru	Priekšattīrīšanas iekārtas ēka	Otrs pakāpes	Dabiska	Vidējs	Vidēja	Zona „2” uz visām pusēm 1m rādiusā
Telpa ap sārņu tvertni (skatlūkas, aizbīdņi, maisītāji)	Priekšattīrīšanas iekārtas ēka	Otrs pakāpes	Dabiska	Vidējs	Vidēja	Zona „2” uz visām pusēm 1m rādiusā
Rūpnieciskās kanalizācijas rene	Priekšattīrīšanas iekārtas ēka (grida)	Pirmās pakāpes	Dabiska	Vidējs	Vidēja	Zona „1” renes iekšpusē Zona „2” uz visām pusēm 1m rādiusā ap kanalizācijas reni
Pārsūknēšanas sūkņi	Priekšattīrīšanas iekārtas ēka	Otrs pakāpes	Dabiska	Vidējs	Vidēja	Zona „2” uz visām pusēm 1m rādiusā uz visām pusēm
Dekanters	Priekšattīrīšanas iekārtas ēka	Pirmās pakāpes	Dabiska	Vidējs	Vāja	Zona „1” dekantera iekšpusē Zona „2” uz visām pusēm 1m rādiusā uz visām pusēm no dekantera
Gliemežveida pārvads	Priekšattīrīšanas iekārtas ēka/ ārpus ēkas	Otrs pakāpes	Dabiska	Zema	Vāja	Zona „1” dekantera iekšpusē
Konteiners	Ārpus ēkas	Pirmās pakāpes	Dabiska	Vidēja	Vāja	Zona „1” virs produkta Zona „2” virs konteinera



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Ko vēl norāda, gatavojoš objekta (iekārtai) sprādzienbīstamības zonējumu?**

- ✓ Aizdedzināšanas avotu (elektrisko iekārtu) novērtēšanas tabula

Nr.p.k.	Aizdedzināšanas iemesli		Cēloņu iestāšanās iespējamības novēršanai nepiemērojot papildu pasākumus					Iemeslu apraksts (novērtējums), esot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Potenciālie iemesli (iekārtas nosaukums)	Cēloņu apraksts	Normāla darbība	Iespējama kļūme	Retas kļūmes															
1.	Caurulvada aizbīdīna elektropievads ROTOK	Korpusa ārējais bojājums; Bojāts el. kabeļa ievada blīvējums; noplūdes no c/v savienojumu vietām	X			Nekvalitatīva apkope rezerves daļu neesamība	7	7.	Sūknis FLYGT	Korpusa ārējais bojājums; Bojāts el. kabeļa ievada blīvējums;	X			Nekvalitatīva apkope/remonsts; rezerves daļu neesamība	Šādiem darbiem izmantot atbilstošu un pārbaudītu aprikojumu	2G IIB T4			X	
2.	Līmena devējs	Korpusa ārējais bojājums	X			Nekvalitatīva apkope rezerves daļu neesamība	8.	Apsilde	Kabeļa bojājums:	X				Neuzmanība, neatbilstošs aprikojums	Šādiem darbiem izmantot atbilstošu un pārbaudītu aprikojumu, levrērot instrukciju	2G IIC T6			X	
							9.	Ugunsgrēka atkāšanas signalizācija	Korpusa ārējais bojājums; Bojāts el. kabeļa ievada blīvējums;					Nekvalitatīva apkope/remonsts; rezerves daļu neesamība	Šādiem darbiem izmantot atbilstošu un pārbaudītu aprikojumu	Nav informācijas			X	
							10.	Elektriskie sūkņu dzinēji	Korpusa ārējais bojājums; Bojāts el. kabeļa ievada blīvējums;	X				Nekvalitatīva apkope/remonsts; rezerves daļu neesamība	Šādiem darbiem izmantot atbilstošu un pārbaudītu aprikojumu, levrērot instrukcija	2G IIC T6	2G IIB T4		X	
							11.	Skaitītājs QIC	Korpusa ārējais bojājums; Bojāts el. kabeļa ievada blīvējums;	X				Nekvalitatīva apkope/remonsts; rezerves daļu neesamība	Šādiem darbiem izmantot atbilstošu un pārbaudītu aprikojumu, levrērot instrukcija	1G IIC T4	2G IIC T6		X	
							12.	Ieslēgšanas pogas	Korpusa ārējais bojājums; Bojāts el. kabeļa ievada blīvējums;	X				Nekvalitatīva apkope/remonsts; rezerves daļu neesamība	Šādiem darbiem izmantot atbilstošu un pārbaudītu aprikojumu, levrērot instrukcija	2G IIC T6			X	
							13.	Spiediena manometri	Korpusa ārējais bojājums; Bojāts el. kabeļa ievada blīvējums;	X				Nekvalitatīva apkope/remonsts; rezerves daļu neesamība	Šādiem darbiem izmantot atbilstošu un pārbaudītu aprikojumu, levrērot instrukcija	2G IIC T6			X	
							14.	Vadības pulks	Korpusa ārējais bojājums; Bojāts el. kabeļa ievada blīvējums;	X				Nekvalitatīva apkope/remonsts; rezerves daļu neesamība	Šādiem darbiem izmantot atbilstošu un pārbaudītu aprikojumu, levrērot instrukcija	2G IIC T6			X	
							15.	Firmas „Danfoss” aprikojums (skaitītājs, slēdzi)	Korpusa ārējais bojājums; Bojāts el. kabeļa ievada blīvējums;	X				Nekvalitatīva apkope/remonsts; rezerves daļu neesamība	Šādiem darbiem izmantot atbilstošu un pārbaudītu aprikojumu, levrērot instrukcija	Nav ATEX Neievēdoti 2G IIB T3			X	



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Darba aprīkojuma un aizsargsistēmu izvēles kritēriji

Aprīkojums, kas paredzets gāzes, tvaiku, miglas radītā sprādzienbīstamai videi, tiek apzīmēts ar «**G**», piem.,

- ✓ **0.zonā — 1G** kategorijas darba aprīkojumu un aizsargsistēmas;
- ✓ **1.zonā — 1G** vai **2G** kategorijas darba aprīkojumu un aizsargsistēmas;
- ✓ **2.zonā — 1G, 2G** vai **3G** kategorijas darba aprīkojumu un aizsargsistēmas;

Aprīkojums, kas paredzets putekļu radītā sprādzienbīstamai videi, tiek apzīmēts ar «**D**», piem.,

**20.zonā — 1D** kategorijas darba aprīkojumu un aizsargsistēmas;

**21.zonā — 1D** vai **2D** kategorijas darba aprīkojumu un aizsargsistēmas;

**22.zonā — 1D, 2D** vai **3D** kategorijas darba aprīkojumu un aizsargsistēmas;



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Darba aprīkojuma un aizsargsistēmu izvēles kritēriji

Aprīkojums, atbilstoši sprādzienbīstamās vides īpašībām (uzliesmojošu vielu vai to maisījumu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām) tiek sekojoši markēts

- ✓ **II A apakšgrupa** - ja pēc sprādzienbīstamās vides īpašībām tā pielīdzināma metāna, propāna, benzīna un acetaldehīda radītai videi;
- ✓ **II B apakšgrupa** - ja pēc sprādzienbīstamās vides īpašībām tā pielīdzināma etilēna un dietilētera radītai videi;
- ✓ **II C apakšgrupa** - ja pēc sprādzienbīstamās vides īpašībām tā pielīdzināma ūdeņraža, acetilēna un sēroglekļa (oglekļa disulfīda) radītai videi;



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Darba aprīkojuma un aizsargsistēmu izvēles kritēriji

Aprīkojums, atbilstoši sprādzienbīstamās vides pašuzliesmošanas temperatūrai (uzliesmojošu vielu vai to maisījumu pašuzliesmošanas temperatūrai gaisā) tiek dalīts:

- ✓ **T 1 temperatūras klase** - ja pašuzliesmošanas temperatūra ir lielāka par  $450^{\circ}\text{C}$ ;
- ✓ **T 2 temperatūras klase** - ja pašuzliesmošanas temperatūra ir no  $300^{\circ}\text{C}$  līdz  $450^{\circ}\text{C}$ ;
- ✓ **T 3 temperatūras klase** - ja pašuzliesmošanas temperatūra ir no  $200^{\circ}\text{C}$  līdz  $300^{\circ}\text{C}$ ;
- ✓ **T 4 temperatūras klase** - ja pašuzliesmošanas temperatūra ir no  $135^{\circ}\text{C}$  līdz  $200^{\circ}\text{C}$ ;
- ✓ **T 5 temperatūras klase** - ja pašuzliesmošanas temperatūra ir no  $100^{\circ}\text{C}$  līdz  $135^{\circ}\text{C}$ ;
- ✓ **T 6 temperatūras klase** – ja pašuzliesmošanas temperatūra ir no  $85^{\circ}\text{C}$  līdz  $100^{\circ}\text{C}$ .



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

**CE Ex II 2 G EEx d IIC T4 T amb**

European CE Marking  
shows compliance with  
EU Directives of product

Mark shows that  
product is suitable  
for explosive  
atmospheres

Definition  
Group II for surface industries  
Group I is for use underground

Category of  
Equipment

Definition  
G is tested for gases  
D is tested for dusts

Equipment is tested  
under EU harmonised  
standards for using in  
explosive atmospheres

CPC marking  
d is flameproof  
to EX51008  
standards

Group of  
Apparatus

Temperature classification  
T1 is 450C, T2 is 300C  
T3 is 200C, T4 is 135C  
T5 is 100C, and T6 is 85C

Shows the ambient temperature  
range when in service between  
-20C and +40C



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

Markieris, kas apliecina, ka iekārta atbilst ATEX direktīvas prasībām



**EQUIPMENT MARKING OF PELI 3315Z0 LIGHT**

A CE mark (ATEX marking)  
B Explosion protection marking (ATEX marking)

 1725 

II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
II 1D Ex ia IIIC T130°C Da  
TRAC13ATEX0009X

B Ex marking for explosive Gas atmospheres  
C Ex marking for explosive Gas atmospheres  
D EC/EU type examination certificate number  
E General safety advises for safe use of the product

APPROVED FOR USE WITH THREE SIZE "AA" ALKALINE CELLS (DURACELL MN1500, PANASONIC AM-3PA/4B, OR SANYO SEC-AC4AA).WARNING: DO NOT REPLACE BATTERIES WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT. DO NOT MIX CELLS FROM OTHER MANUFACTURERS. REPLACE ALL CELLS AT THE SAME TIME. RISK OF IGNITION-DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREA, SUBSTITUTIONS OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY. PELITM, TORRANCE, CA, USA

The ATEX markings in this document are just for illustration purpose only



# KO SAKA TIESIBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiktu sprādzienbīstamo zonu – mana pieeja

Данные о воспламеняемости


Газ или пар	Химическая формула	Плотность пара по воздуху, отн. ед.	Температура вспышки, °C	Концентрационный предел распространения пламени				Температура самовоспламенения, °C	Значение БЭМЗ, мм	Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330,5	Категория взрывоопасности смеси по ГОСТ Р 51330,11
				нижний	верхний	нижний	верхний				
				Объемная доля, %		мг/л					
1 Ацетальдегид	CH <sub>3</sub> CHO	1,52	-38	4,00	60,0	74	1108	172	0,92	T3	IIА
2 Уксусная кислота	CH <sub>3</sub> COOH	2,07	40	4,00	19,9	100	533	464	1,76	T1	IIА
3 Ангирид уксусной кислоты	(CH <sub>3</sub> CO) <sub>2</sub> O	3,52	49	2,00	10,0	85	428	334	1,23	T2	IIА
4 Ацетон	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CO	2,00	<-20	2,50	13,0	60	316	535	1,01	T1	IIА
5 Ацетонитрил	CH <sub>3</sub> CN	1,42	2	3,00	16,0	51	275	523	1,50	T1	IIА
6 Ацетилхлорид	CH <sub>3</sub> COCl	2,70	-4	5,00	19,0	157	620	390	-	T2	IIА
7 Ацетилен (см. 5.3)	CH = CH	0,90	-	2,30	10,0	24	1092	305	0,37	T2	IIС
8 Ацетилфторид	CH <sub>3</sub> COF	2,14	<-17	5,60	19,9	142	505	434	1,54	T2	IIА
9 Пропеналь (акролеин)	CH <sub>2</sub> = CHCHO	1,93	-26	2,85	31,8	65	728	217	0,72	T3	IIВ
10 Пропеновая (акриловая) кислота	CH <sub>2</sub> = CHCOOH	2,48	48	2,90	-	85	-	406	0,86	T2	IIВ
11 Пропенонитрил (акрилонитрил)	CH <sub>2</sub> = CHCN	1,83	-5	2,80	28,0	64	620	480	0,87	T1	IIВ
12 Пропеноилхлорид (акрилоилхлорид)	CH <sub>2</sub> CHCOCl	3,12	-8	2,68	18,0	220	662	463	1,06	T1	IIА
13 Пропенилацетат (аллилацетат)	CH <sub>2</sub> = CHCH <sub>2</sub> OOCCCH <sub>3</sub>	3,45	13	1,70	9,0	69	3800	348	0,96	T2	IIА
14 2-Пропен-1-ол (аллиловый спирт)	CH <sub>2</sub> = CHCH <sub>2</sub> OH	2,00	21	2,50	18,0	61	438	378	0,84	T2	IIВ
15				2,64	22	2,00	14,0	200	1,17	T2	IIА



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

**Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiktu sprādzienbīstamo zonu – mana pieeja**

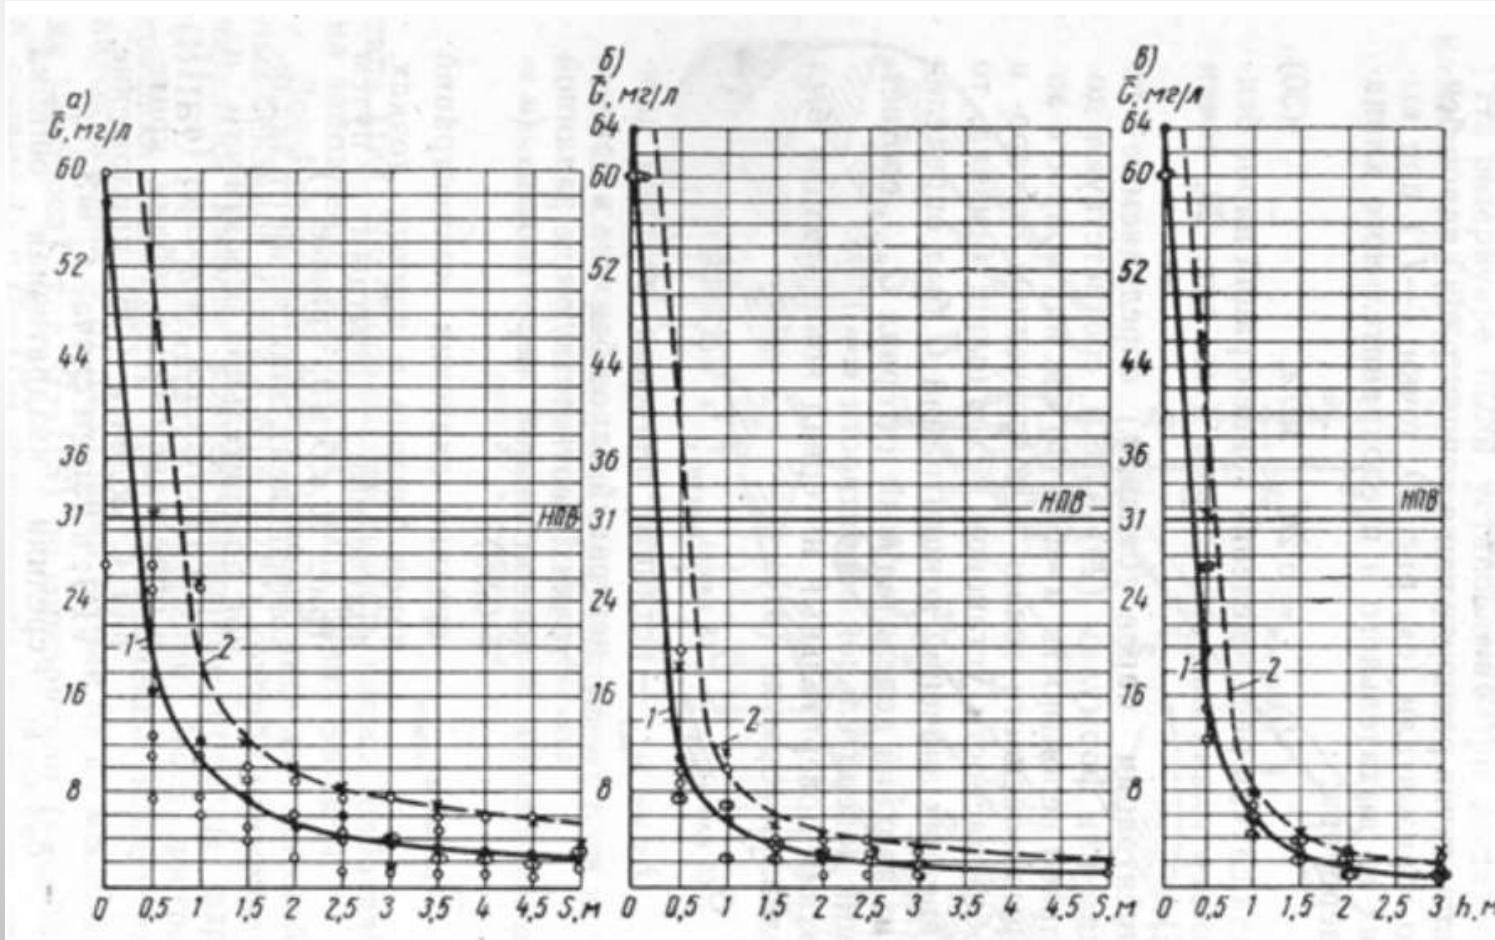

[Категорирование помещений и зданий. Статьи о категорировании.](#)  
[Статья - Расчет пожарных категорий - определение размеров взрывоопасных зон \(firecategory.ru\)](#)



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Kas vēl ir nepieciešams, lai noteiku sprādzienbīstamo zonu – mana pieeja

### DSEAR calculations

Air density ( $\rho$ ) = absolute pressure ( $p$ )

-----

specific gas constant for dry air (R) X absolute temperature (T)

#### Example 1

Acetone in a room 5 by 7 by 3 meters

Molecular weight (MW) 58.1g /mol, Liquid density 0.785g/mol

Lower Explosive Limit (LEL) 2.5%v/v

1. Calculate the vapour density MW / Constant 1  
 $= 58.1/28.96 = 2.01\text{g/mol}$  (twice as heavy as air, will sink)

2. Calculate the relative density (20°C and 1013hPa) MW x Constant 2  
 $= 58.1 \times 0.04179 = 2.43$

3. Convert the Lower Explosive Limit (LEL) to g/m<sup>3</sup> MW x (LEL / Constant 3)  
 $= 58.1 \times (2.5/2.4) = 60.52\text{g/m}^3$

4. Calculate room volume Length x Height x Weight  
 $= 5 \times 7 \times 3 = 105\text{m}^3$

5. Calculate the maximum spill volume room volume x (LEL g/m<sup>3</sup> / liquid density) =  $105 \times (60.52/0.785) = 8095\text{ml}$  or  $8.095\text{l}$  (assuming total dispersion).

### Kur gūt informāciju?

- ✓ Dažādi standarti
- ✓ Nozaru standarti
- ✓ Dažādas skaidrojošās rokasgrāmatas
- ✓ Specialā literatūra
- ✓ Pie ražotāja, projektētāja

<https://www.ucl.ac.uk/safety-services/policies/2021/sep/dangerous-substances-and-explosive-atmospheres-regulations-dsear>



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**p.20 - Darba devējs nodrošina, ka sprādzienbīstamām darba vietām ir izstrādāts dokuments par aizsardzību pret sprādzienbīstamas vides radīto risku.**

## Dokumentā iekļauj:

- ✓ Informāciju par sprādzienbīstamām darba vietām un to iedalījumu zonās saskaņā ar šo noteikumu;
- ✓ Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējumu;
- ✓ Informāciju par veiktajiem un plānotajiem darba aizsardzības pasākumiem sprādzienbīstamas vides radītā riska novēršanai un samazināšanai;
- ✓ Apliecinājumu, ka darba vietas un tajās esošais darba aprīkojums ir izveidots, lietots un uzturēts saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**p.20 - Darba devējs nodrošina, ka sprādzienbīstamām darba vietām ir izstrādāts dokuments par aizsardzību pret sprādzienbīstamas vides radīto risku.**

## Dokumentā iekļauj:

- ✓ Informāciju par sprādzienbīstamām darba vietām un to iedalījumu zonās saskaņā ar šo noteikumu;
- ✓ Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējumu;
- ✓ Informāciju par veiktajiem un plānotajiem darba aizsardzības pasākumiem sprādzienbīstamas vides radītā riska novēršanai un samazināšanai;
- ✓ Apliecinājumu, ka darba vietas un tajās esošais darba aprīkojums ir izveidots, lietots un uzturēts saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējums

Novērtējam esošo risku balstoties

- ✓ Iespējamo aizdegšanās varbūtību;
- ✓ Iespējamo sprādziena radīto bojājumu sekas;
- ✓ Iespējamo darbinieku klātbūtni

$$R_{atex} = P_e \times P_a \times P_w$$

Kur  $P_e$  uzliesmojošas vielas izdalīšanās varbūtība no emisijas avota;

$P_a$  probability of the presence of an ignition source un  $P_w$  darbinieku klātbūtne ietekmes zonā

- ✓ Nosakām paliekošo riska pakāpi



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējums

Vai novērtējam risku balstoties uz jebkuru citu Jums zināmo metodi

Faktori, kas ietekmē sprādziendrošību	Jā	Nē	Riska pakāpe I – V	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Komentāri</li><li>✓ Pamatojums ar citu metodi</li><li>✓ Riska faktoru raksturojums</li><li>✓ Mērījumu rezultāti</li></ul>	Nepieciešamie preventīvie pasākumi	6
1	2	3	4	5	6	
Vai darba vidē ir viegli uzliesmojošas vielas?	X		II	<p>Matrica K5-T: PR = 4 x 3 = 12</p> <p>Viegli uzliesmojošas vielas darba vidē var būt tikai tehnoloģiskā procesa laikā, rezervuāram elpojot, kā arī pie dažādiem iekārtu bojājumiem, kā arī pie nepareizas n/p provju noņemšanas vai līmeša noteikšas ar ruletes palīdzību</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Regulāri veikt iekārtu apkopi un remontu, atbilstoši grafikam;</li><li>2) Veikt darbinieku atkārtotu apmācību par provju ņemšanas kārtību;</li><li>3) Pēc provju ņemšanas vai līmeņa noteikšanas saslaucīt izlijušos viegli uzliesmojošos vai degošos skidrumus</li></ol>	
Vai pietiekama uzliesmojošu vielu izkliede gaisā var veidot sprādzienbīstamu vidi?		X	I	<p>Matrica K5-T: PR = 2 x 3 = 6</p> <p>Rezervuāra elpošanas armatūra tvaikus izvada tieši atmosfērā, kur gada laikā pārsvarā ir vējains laiks, kas nodrošina ļoti labu tvaiku izkliedi gaisā</p>	Pasākumi nav nepieciešami	



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējums, paraugs

Vai var rasties sprādzienbīstama vide

Vai ir aizdegšanās avotu klātbūtnes iespējamība

Vai Terminālā ir izstrādāta dokuments par aizsardzību pret sprādzienbīstamas vides radīto risku

Vai nodarbinātie ir informēti par sprādzienbīstamas vides radīto risku uz to drošību un veselību

Vai nodarbinātie ir atbilstoši apmācīti par drošu darbu veikšanu sprādzienbīstamā vidē un pasākumiem sprādzienbīstamas vides radītā riska novēršanai un samazināšanai

Vai sprādzienbīstamas darba vietas ir iedalītas zonās

Vai veicot savus pienākumus sprādzienbīstamā vidē darbiniekam tiek izsniegti atbilstoši tehniskie līdzekļi

Vai ir nozīmēts atbildīgais par darba uzraudzību sprādzienbīstamā vidē

Vai ir izstrādātas drošības instrukcijas darbam sprādzienbīstamā vidē

Vai ir izstrādāts pasākumu plāns ārkārtējām situācijām.

Vai ir izstrādāts darba norīkojums – atļauja darba sprādzienbīstamā vidē

Vai sprādzienbīstamās darba vietas ir apzīmētas ar drošības zīmēm

Vai ir absorbējoši materiāli uzliesmojošu vielu nekavējošai savākšanai

Vai aprīkojums sprādzienbīstamā vidē ir sazemēts

Vai nodarbinātie ir apgādāti ar darba apgērbu, kas nerada elektrostatiskos lādinus

Vai aprīkojums sprādzienbīstamā vidē atbilst MK noteikumi Nr.300/2003 5. nodaļas prasībām

Vai sprādzienbīstamas darba vietas ir aprīkotas ar aprīkojumu, kas mazina sprādziena seku izplatīšanos

Vai sprādzienbīstamas darba vietas ir aprīkotas ar brīdinošiem gaismas un skaņas signāliem

Vai brīdinošie gaismas un skaņas signāli tiek pārbaudīti

Vai nepietiekoša enerģijas padeve var radīt papildu risku

Vai evakuācijas ceļi sprādzienbīstamās darba vietās ir droši, lai draudu gadījumā nekavējoties varētu šīs vietas pamest

Vai evakuācijas ceļi ir atbilstoši apzīmēti

Vai sprādziena draudu gadījumā automātiski apstājas tehnoloģiskais process

Vai nodarbinātiem ir izsniegti atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi darbam sprādzienbīstamā vidē.

Vai sprādzienbīstamas darba vietas ir aprīkotas ar ierobežojošām konstrukcijām, kas mazina sprādzienbīstamas gaisa vides izplatīšanos

Vai rezervuāri ir aizsargāti no saules enerģijas un korozijas.



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējums, paraugs

Vai darba vidē ir viegli uzliesmojošas vielas?

Vai pietiekama uzliesmojošu vielu izkliede gaisā var veidot sprādzienbīstamu vidi?

Vai sprādzienbīstamas vides veidošanās ir iespējama?

Vai sprādzienbīstamas vides veidošanās ir droši novērsta?

Vai sprādzienbīstamas vides uzliesmošana ir droši novērsta?

Vai uzliesmojošu vielu aizstāšana ir iespējama?

Vai iespējama koncentrāciju ierobežošana?

Vai iespējams vidi inertizēt?

Vai sprādzienbīstamas vides veidošanās novēršana vai ierobežošana iespējama avota (iekārtu) apkārtnē?

Vai sprādzienbīstamās vietas ir zonētas?

Vai izmantojamais aprīkojums ir sprādziendrošs?

Vai tiek piemēroti sprādziena mazināšanas pasākumi?

Vai ir sprādziena izplatīšanās novēršanas (sprādziena atmešana) iekārtas?

Vai iekārtas, kas var veidot sprādzienbīstamību (sprādzieni) ir aprīkotas ar Procesa vadības sistēmām?

Vai ir pieejams rakstiskas darba instrukcijas?

Vai notiek nodarbināto instruēšana par sprādzienbīstamību?

Vai tiek veikta pārbaude, ka nodarbinātajiem ir pietiekams kompetences līmenis?

Vai ir izveidota sistēma, kas nosaka nepieciešamību sprādzienbīstamos darbus veikt tikai pēc norīkojuma - atļaujas noformēšanas?

Vai notiek uzturēšanas darbu (apkopes) veikšana?

Vai darbu veikšana sprādzienbīstamā zonā tiek koordinēta (pārbaudīta)?

Vai ir apzīmētas bīstamās zonas (nepieciešamības gadījumā)?

Vai ir noteikti aizsardzības pasākumi pret sprādzienbīstamas vides izveidošanos?



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

**Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējums, paraugs**

## RISKA MATRICA

Riska pakāpe	Negadījuma sekas				Iestāšanāš varbūtība				
	Cilvēki	Pamatlīdzekļi	Vide	Reputācija	A	B	C	D	E
					Nekad nav dzirdēts terminālu nozare	Ir dzirdēts terminālu nozare	Negadījums noticis VTTI	Negadījums noticis VNT	Negadījums noticis VNT vairākas reizes gadā
0	Nav ievainojumu	Nav bojājumu	Nav ietekmes	Nav ietekmes	Nepārtrauki uzlabošanās pasākumi				
1	Nenozīmigs ievainojums (FAC)	Nenozīmigs bojājums	Nenozīmiga ietekme (sekas ierobežotas telpās)	Nenozīmiga ietekme (uzņēmuma ietvaros)	Nepārtrauki uzlabošanās pasākumi				
2	Neliels ievainojums (MTC/RWC)	Neliels bojājums	Neliela ietekme (> emisiju līmeni, nav nodarīts nenovērtāms bojājums apkārtnei)	Neliela ietekme (municipālajā teritorijā)	Nepārtrauki uzlabošanās pasākumi	Nepārtrauki uzlabošanās pasākumi	Nepārtrauki uzlabošanās pasākumi	praktiski iespējamais zemākais risks	praktiski iespējamais zemākais risks
3	Liela trauma (LTI/RWC)	Lokalizēts bojājums	Lokalizēta ietekme (atjaunojums notikumu pārkāpšana, sādībība)	Ievērojama ietekme (reģionāla ietekme)	Nepārtrauki uzlabošanās pasākumi	Nepārtrauki uzlabošanās pasākumi	praktiski iespējamais zemākais risks	praktiski iespējamais zemākais risks	Nepieļaujams risks
4	Viens nāves gadījums	Liels bojājums	Liela ietekme (noplīni sodi, korektīvo pasākumu veikšana ārpus uzņēmuma infrastruktūras)	Nacionālā ietekme	praktiski iespējamais zemākais risks	praktiski iespējamais zemākais risks	praktiski iespējamais zemākais risks	Nepieļaujams risks	Nepieļaujams risks
5	Vairāku cilvēku nāve	Plašs bojājums	Masīvā ietekme (noplītnis ekoloģisks sekus un soviedībušos uztroukumus)	Starptautiskā ietekme	praktiski iespējamais zemākais risks	praktiski iespējamais zemākais risks	Nepieļaujams risks	Nepieļaujams risks	Nepieļaujams risks



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējums

Riska novērtējuma aprakstošajā daļā, sniedzam:

- ✓ aprakstu par drošības sistēmām;
- ✓ apkopju un remontu kārtību;
- ✓ procesus, kura laikā var veidoties sprādzienbīstama vide;
- ✓ cik ilgi sprādzienbīstama vide var pastāvēt;
- ✓ kādi ir varbūtējie aizdedzināšanas avoti u.c. pēc Jūsu domām svarīgu informāciju



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**p.20 - Darba devējs nodrošina, ka sprādzienbīstamām darba vietām ir izstrādāts dokuments par aizsardzību pret sprādzienbīstamas vides radīto risku.**

## Dokumentā iekļauj:

- ✓ Informāciju par sprādzienbīstamām darba vietām un to iedalījumu zonās saskaņā ar šo noteikumu;
- ✓ Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējumu;
- ✓ Informāciju par veiktajiem un plānotajiem darba aizsardzības pasākumiem sprādzienbīstamas vides radītā riska novēršanai un samazināšanai;
- ✓ Apliecinājumu, ka darba vietas un tajās esošais darba aprīkojums ir izveidots, lietots un uzturēts saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

## MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

- ✓ Apliecinājumu, ka darba vietas un tajās esošais darba aprīkojums ir izveidots, lietots un uzturēts saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu

### TERMINĀLA POLITIKA UGUNSDROŠĪBĀ UN SPRĀDZIENDROŠĪBĀ

SIA "\_\_\_\_\_" ir sprādzienbīstams un ugunsbīstams objekts, ar sarežģitu infrastruktūru un lielu daudzumu dažādiem īpaši viegli uzliesmojošiem, viegli uzliesmojošiem un uzliesmojošiem šķidrumiem. Termināla ir izvirzīta loti augstas prasības sprādziendrošībā un ugunsdrošībā gan pret nodarbinātājiem, gan pret aprīkojumu un iekārtām, kas tiek izmantotas.

Visi Termināla objekti ir aprikti ar automātiskām ugunsgrēku atlikšanas ierīcēm, rezervuāri aprīkti ar automātiskām dzēšanas sistēmām. Visas sprādzienbīstamās vietas ir sadalītas zonās un ir veikts sprādzienbīstamās vides riska novērtējums. Sprādzienbīstamās ēkās un telpās ierīkotas gāzes analizācijas, ietaises. Darbā sprādzienbīstamā vidē tiek izmantots tikai sprādziendrošs instruments un aprīkojums. Viss aprīkojums un iekārtas regulāri saskaņā ar grafikiem tiek pārbaudīts.

Lai uzturētu izvirzītās prasības drošības jautājumos augstā līmenī Termināla **KATEGORISKI AIZLIEGTS:**

- SMĒKĒT UN LIETOT ATKLĀTU UGUNI, IZNEMOT ATBILSTOŠI IEKĀRTOTĀS UN APZĪMĒTĀS VIETĀS;
- LIETOT MOBILOS TELEFONUS, FOTOAPARĀTUS, CITU SADŽĪVES ELEKTRONIKU SPRĀDZIENBĪSTAMĀS VIETĀS;
- IZMANTOT INSTRUMENTU, KAS IZSAUC DZIRKSTEĻU VEIDOŠANOS, SPRĀDZIENBĪSTAMĀS VIETĀS;
- IZMANTOT SPRĀDZIENBĪSTAMĀS ELEKTROIERĪCES;
- IZMANTOT DARBA APGĒRBU, KAS VAR RADĪT DZIRKSTELOŠANU UN STATISKĀS ELEKTRĪBAS RAŠANOS;
- AIZTIKT PRIEKŠMETUS, KAS VARĒTU BŪT SPRĀDZIENBĪSTAMI, KĀMISKI BĪSTAMI VAI NEZINĀMAS IZCELSMES.

**PAR VISIEM NEGADĪJUMIEM, INCIDENTIEM UN PĀRKĀPUMIEM NEKAVĒJOTIES ZIŅOT UGD PA TELEFONU "112".**

Valdes loceklis - Generāldirektors



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtējums

Riska novērtējuma aprakstošajā daļā, sniedzam:

- ✓ aprakstu par drošības sistēmām;
- ✓ apkopju un remontu kārtību;
- ✓ procesus, kura laikā var veidoties sprādzienbīstama vide;
- ✓ cik ilgi sprādzienbīstama vide var pastāvēt;
- ✓ kādi ir varbūtējie aizdedzināšanas avoti u.c. pēc Jūsu domām svarīgu informāciju



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādziena novēršanas un mazināšanas pasākumi**



**Bīstamības likvidēšana**



**Tehniski pasākumi**



**IAL**

Riska samazināšanas pasākumi pēc efektivitātes



**Bīstamības nomaiņa**



**Administratīvi pasākumi**



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādziens novēršanas un mazināšanas pasākumi**



**Bīstamības likvidēšana**



**Bīstamības nomaiņa**

Ja varam izvairīties no tadu produktu izmantošanas, kas var eksplodēt, lielisks risinājums, piem, pārstājama izmantot krasas uz organisko savienotāju bāzes

Aizvietojam ar mazāk bīstamu, piem., lietojam šķidrumu ar pietiekami augstu uzliesmošanas temperatūru



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādziens novēršanas un mazināšanas pasākumi**



## Tehniski pasākumi

- Ventilācijas izbūve (nosūce ar retinājumu);
- Veidojot noslēgtas sistēmas;
- Veidojot spiediena novadīšanas sistēmas;
- Uzstādot viegli nometamas konstrukcijas
- Veicot sprādzienbīstamas vides inertizāciju
- Iekārtu zemēšana
- Liesmu slāpētaju uzsādīšana;
- Spiediena izturīgas konstrukcijas;
- Ierīkojam sprādzienbīstamas vides monitoringa sistēmas;
- Pareizi tehnoloģiskais process (liešanas, bēršanas ātrumi);
- Dzirksteļdrošs un sprādziendrošs aprīkojums un instrumenti




# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādziens novēršanas un mazināšanas pasākumi**



Tehniski pasākumi

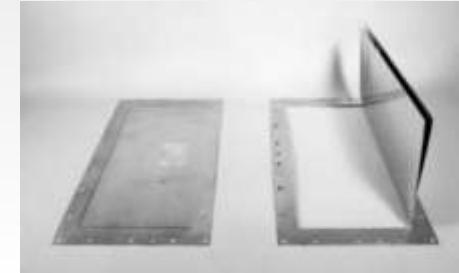

spiediena novadīšanas sistēmas



Liesmu slāpētāji



Sprādzienu slāpēšanas iekārtas





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādziens novēršanas un mazināšanas pasākumi**



Tehniski pasākumi



Sprādziens izolācijas iekārtas



Antistatiskas iekārtas un iekārtas  
ar zemējumu






# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādziens novēršanas un mazināšanas pasākumi**



Tehniski pasākumi

Bīstamība no statiskās elektrības

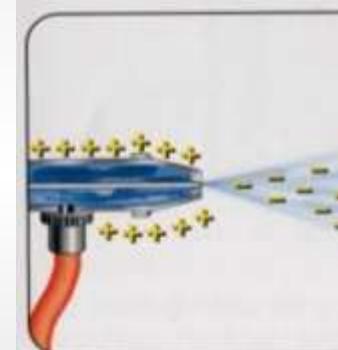



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādziens novēršanas un mazināšanas pasākumi**



Tehniski pasākumi

Bīstamība no statiskās elektrības



[\(336\) Tote static electricity fire - YouTube](#)



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādzienu novēršanas un mazināšanas pasākumi**



Tehniski pasākumi



A: Sprādzienīturga konstrukcija.

B: Konstruktīvi pasākumi spiediena samazināšanai

C: Sprādzienu noslāpēšanas pasākumi



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādziens novēršanas un mazināšanas pasākumi**



Tehniski pasākumi



[\(336\) Storage Tank Explosion - YouTube](#)



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādziens novēršanas un mazināšanas pasākumi**



**Tehniski pasākumi**



Ex





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādzienu novēršanas un mazināšanas pasākumi**



## Administratīvi pasākumi

- ✓ Aizvietojam bīstamu produktu pret mazāk bīstamu, piem., krāsošanā vai lakošanā izmantojam uz ūdens bāzes vielas;
- ✓ Darbinieku apmācība !!!
- ✓ Samazinām bīstamo vielu daudzumu darba vidē;
- ✓ Izveidojam droša darba veikšanas sistēmu;
- ✓ Bīstamo vietu, apzīmēšana;
- ✓ Regulāras apkopes, remonti;
- ✓ Telpu uzkopšana;
- ✓ Uzraudzība no vadības puses





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»  
**Sprādzienu novēršanas un mazināšanas pasākumi**



IAL

- ✓ Antistatisks (ieteicams arī nedegošs) darba apģērbs;
- ✓ Sprādziendrošs aprīkojums





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

Sprādzienbīstamām darba vietām darba devējs izstrādā:

- ✓ Rakstiskas instrukcijas drošai darbu veikšanai sprādzienbīstamā vidē;
- ✓ Pasākumu plānu ārkārtējām situācijām;
- ✓ Nodarbināto darba norīkojumu — atlauju sistēmu, ko piemēro, veicot bīstamas darbības un darbības, kas var radīt risku, ja tās veic kopā ar citām darbībām vai lietojot citu darba aprīkojumu.





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Norīkojums darbu veikšanai

Bīstamo darbu veikšanas atļaujas veidlapai jāsatur vismaz sekojoša informācija:

1. precīza vieta, kur tiks veikti darbi;
2. precīza veicamo darbu identifikācija;
3. risku identifikācija;
4. nepieciešamie aizsardzības pasākumi, atbildīgajai personai ir jāparakstās par to izpildi;
5. nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi;
6. laiku, kad darbi tiks uzsākti un kad plānots tos beigt;
7. paraksts, kas apliecina, ka veicamais darbs ir saprasts;
8. darbu pagarināšanas/maiņu darba organizēšana;
9. atsaukšana, ražotnes pārbaude un atkārtota pienemšana;
10. pārtraukšana, ražotnes pārbaude un atkārtota pienemšana;
11. ziņojums par jebkuru traucējumu, kas atklāts darba laikā.



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Norīkojums darbu veikšanai

**Ugunsbīstami darbi** Jebkuri darbi, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas dzirksteles. Par ugunsbīstamu darbu tiek uzskatīts jebkurš darbs, kura rezultātā veidojas, liesma, dzirkstele vai karstums, tādi, kā griešana, metināšana, slīpēšana, smilšu strūklošana, kā arī elektriskā aprīkojuma, kas nav sprādziendrošā izpildījumā, izmantošana sprādzienbīstamā vidē.





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.300 «Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē»

## Norīkojums darbu veikšanai

**Kādiem darbiem nenoformē Norīkojumu?**

Nodarbināto darba norīkojumu — atlauju sistēmu, ko piemēro, veicot bīstamas darbības un darbības, kas var radīt risku, ja tās veic kopā ar citām darbībām vai lietojot citu darba aprīkojumu.





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

MK noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»

**13.11. Prasības bīstamo vielu uzglabāšanas,  
lietošanas, ražošanas, ieguves, pārkraušanas,  
pārsūknēšanas vai fasēšanas objektam un  
teritorijai**





# KO SAKA TIESĪBU AKTI

**Darbu organizēšana sprādzienbīstamā zonā, vidē**

## **DAŽAS DEFINĪCIJAS**

**SPRĀDZIENBĪSTAMA VIDE** ir vide, kas atmosfēras apstākļos sastāv no degošu vielu maisījuma ar gaisu gāzu, tvaiku, putekļu, šķiedru vai lidojošu daļiņu veidā, kurā pēc aizdegšanās notiek pašpietiekama liesmas izplatīšanās.

**SPRĀDZIENBĪSTAMA ZONA** (sprādzienbīstamas gāzes atmosfērā): slēgtas vai atklātas telpas daļa, kurā atrodas vai var veidoties sprādzienbīstams gāzu maisījums tādā apjomā, kas prasa īpašus aizsardzības pasākumus iekārtu projektēšanā, ražošanā un ekspluatācijā.



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

## Darbu organizēšana sprādzienbīstamā zonā, vidē

## Ar ko sākam

## 1. Uzdevuma analīze

## Riska matrica

Riska pakalpe	Negādījuma sekas				Iestāšanāsīs varbūtība			
	Cītīšķi	Pamatizdevēji	Vida	Reputācija	A	B	C	D
0	Nav ievērojumu	Nav bojājumu	Nav ieteikmes	Nav ieteikmes	Nekad nav dzirdēts termināla norāde	Ir dzirdēts terminālu norāde	Negādījums noticis VNT	Negādījums noticis VNT
1	Nenodimīgs ievērojums (FAD)	Nenodimīgs bojājums	Nenodimīga ieteikme (uzņēmuma atbilstoši vērtējumi)	Nenodimīga ieteikme (uzņēmuma atbilstoši vērtējumi)	Nepārtraukti uzstādīšanai pasākumi	Nepārtraukti uzstādīšanai pasākumi	Nepārtraukti uzstādīšanai pasākumi	Nepārtraukti uzstādīšanai pasākumi
2	Neliels ievērojums (MTC/VVC)	Neliels bojājums	Neliela ieteikme (uzņēmuma ieraksts neizveidojams bojājumi apjomīgi)	Neliela ieteikme (uzņēmuma ieraksts neizveidojams bojājumi apjomīgi)	Nepārtraukti uzstādīšanai pasākumi	Nepārtraukti uzstādīšanai pasākumi	Nepārtraukti uzstādīšanai pasākumi	praktiski neizpējemais zemlikārisks
3	Uela trauma (LTU/RWC)	Lokālizēts bojājums	Lokālizēta ieteikme (uzņēmuma ieraksts neizveidojams bojājumi)	Ievērojama ieteikme (regionāls ieraksts)	Nepārtraukti uzstādīšanai pasākumi	Nepārtraukti uzstādīšanai pasākumi	praktiski neizpējemais zemlikārisks	praktiski neizpējemais zemlikārisks

UZDEVUMA RISKA ANALĪZE		Nombris: VNT-13-FM-004	Kontakta nr:	Apmeklētājs:	Lapru nr: 3 no 3	
UZDEVUMA RISKA ANALĪZE - RISKU KONTROLES UN VADĪBAS FORMA						
<p><b>Ja manšas darbu uzdevumus nosacījumi var iepasties, STOP darbam! Pirms darba uzdevumu pildīšanu vērtējiet rīku!</b></p> <p>Atgriezt darbu uzdevumu ja sistemā iemaksējoties risks i-mogaiti risku kontroles pasūkumam un atvērti par to.</p> <p>Darbu var veikt, ja atlīdzīgi personu ir pārbaudījuši darbavietu un darbības atļaujas atzīmē (paraksts arī "uzņēmēja").</p>						
Uzdevuma etape (soli)	Identificētās bīstamības	Riska skaitlis	Esiņš kontroles pasūkumi		Papildus pasūkumi	Atlīdzīgi persona (vārds, uzvārds, pavards)
		0	1	0		



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

## Darbu organizēšana sprādzienbīstamā zonā, vidē

# Ar ko sākam

## 2. Norīkojums darbu veikšanai



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

Darbu organizēšana sprādzenbīstamā zonā, vidē

## Ar ko sākam

3. Gaisa analīzes: darba vietā, visās iespējamās bīstamajās vietas






# KO SAKA TIESĪBU AKTI

Darbu organizēšana sprādzienbīstamā zonā, vidē

## Ar ko sākam

### 4. Pēdējā brīža riska novērtējums

**STOP!**

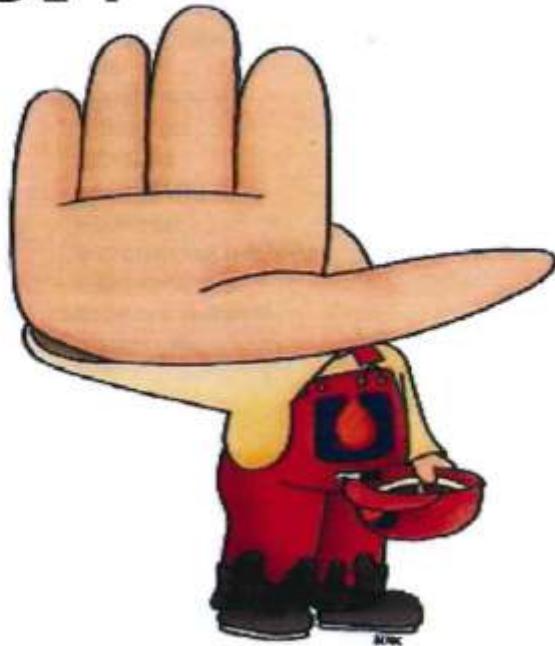

- ✓ Nesāciet strādāt, ja nav droši darba apstākļi;
- ✓ Ziņojiet savam darba vadītājam;
- ✓ Veiciet pasākumus, lai pārietu no **STOP** un **DROŠI STRĀDĀT**;
- ✓ Sāciet darbu.

**DROŠĪBA SĀKAS ŠEIT!**



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

## Darbu organizēšana sprādzienbīstamā zonā, vidē

### Ar ko sākam

#### 4. Pēdējā brīža riska novērtējums

**STRĀDĀ  
DROŠI**



- ✓ Darba uzdevumu veiksim droši;
- ✓ Darbu veiksim, lai neradītu kaitējumu veselībai un videi;
- ✓ Nodrošināsim drošu darvietu;
- ✓ Strādāsim ar piemērotiem un atbilstošiem instrumentiem un aprīkojumu;
- ✓ Mēs zinām, kā rīkoties Ārkārtas situācijās;
- ✓ Mēs atstāsim darba beigās darvietu tīru un sakoptu.
- ✓ Jautāsim, ja nav kaut kas skaidrs;
- ✓ Aizrādīsim viens otram, ja novērosim nedrošas situācijas;
- ✓ Ziņosim par nedrošam situācijām un negadījumiem
- ✓ Strādāsim saskaņā ar darba instrukcijām, procedūrām un Norīkojuma darbu veikšanai;



# KO SAKA TIESĪBU AKTI

**Darbu organizēšana sprādzienbīstamā zonā, vidē**

## Ar ko sākam

### 4. Pēdējā brīža riska novērtējums

- ✓ Esmu informēts par Norīkojumu darbu veikšanai;
- ✓ Esmu informēts par šī darba uzdevuma riskiem;
- ✓ Es varu veikt šo darba uzdevumu droši;
- ✓ Man ir viss nepieciešamais šī darba uzdevuma veikšanai;
- ✓ Izsniegtie instrumenti un aprīkojums ir labā darba stāvoklī;
- ✓ Man ir darba uzdevumam atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi.

**JA NAV DROŠU DARBA APSTĀKĻU,  
NEUZSĀC STRĀDĀT!**



**Dagnis Garais**  
SIA ««Ventspils nafta» termināls»  
Procesu drošības inženieris  
[dga@vnt.vtti.com](mailto:dga@vnt.vtti.com)

*Kam drošība kā hobījs*